

0	EMISSÃO INICIAL		28/04/20	DM
REV.	MODIFICAÇÕES	DES.	DATA	VISTO

CLIENTE: **FATEC - CATANDUVA**
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA

TÍTULO: **PROJETO ELÉTRICO**
DISTRIBUIÇÃO DE DADOS - DETALHES

PROJETO: DIEGO MENEGASSI	DATA: 28/04/2020	ESCALA: SEM ESCALA	ARQ. ELETR.
DESENHO:	DATA:	DESENHO Nº	REV. 0
VERIFICADO:	DATA:		
APROVADO:	DATA:		








Diagrama de instalação para alarme de incêndio sem escala. O diagrama mostra a conexão entre um eletrodo em aço galvanizado no telhado, um sirene audiovisual instalado em uma caixa 4"x2", e um acionador manual do alarme instalado em uma caixa 4"x2" no interior. A caixa do acionador também contém uma botoeira ligada a uma caixa da bomba de incêndio. A instalação é feita com fio elétrico em aço galvanizado. A altura da caixa do acionador é indicada como 1,80m acima do piso acabado.

DETALHE PARA ALARME DE INCÊNDIO
ACIONAMENTO DE BOMBAS E SIRENE
SEM ESCALA

**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

ORDEM
CAMPUS CEETEPS EM CATANDUVA

UNIDADE
182 - FATEC CATANDUVA



LOCAL / MUNICÍPIO
RUA MARANHÃO N° 898 - CENTRO - CATANDUVA/ SP


ÁREA TÉCNICA
INCÊNDIO




ESCALA
1/100

FOLHA Nº
INC-001/003

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO	
ODIRLEI BARBALHO SILVA	ODIRLEI BARBALHO SILVA	UIE	
OBSERVAÇÃO	DATA	REVISÃO	FOLHA
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	30/04/2020	R0	A1

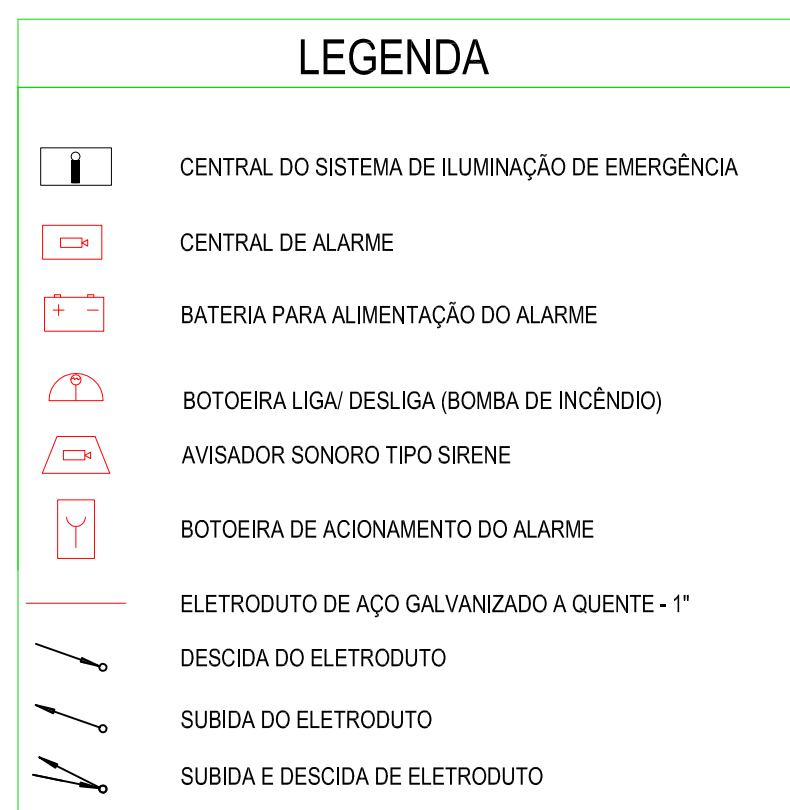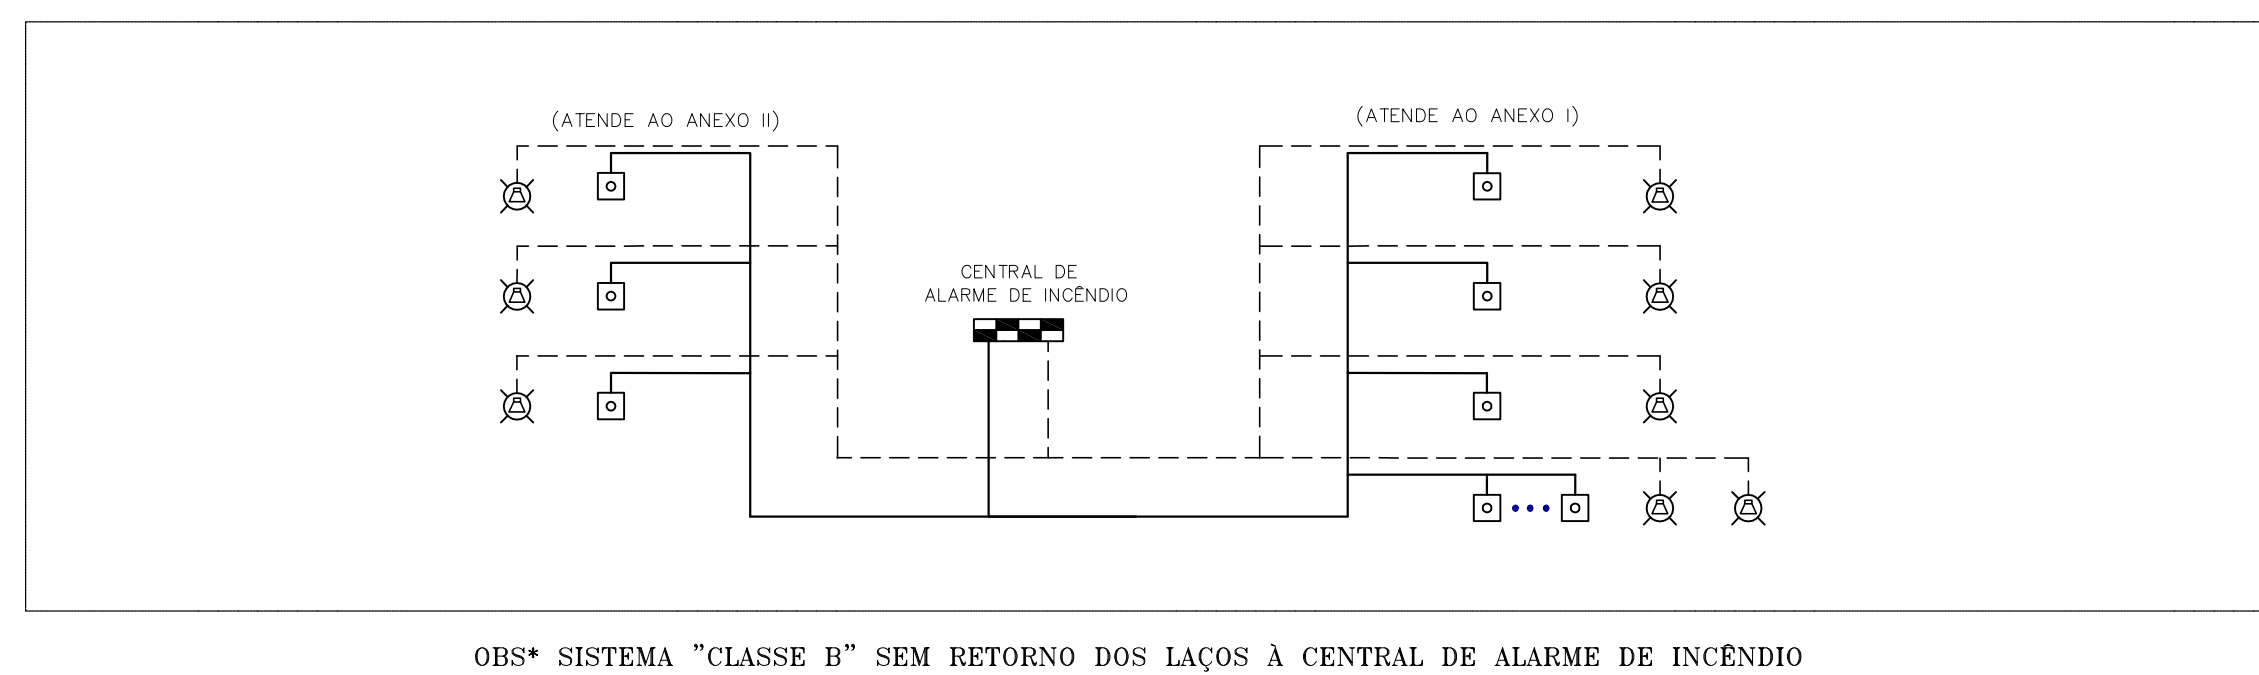

					
UIE Unidade de Infraestrutura		CPS Centro Paula Souza		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	
OBRA CAMPUS CEETEPS EM CATANDUVA		UNIDADE 182 - FATEC CATANDUVA			
LOCAL / MUNICÍPIO RUA MARANHÃO Nº 898 - CENTRO - CATANDUVA/ SP					
ÁREA TÉCNICA INCÊNDIO		ESCALA 1/100		FOLHA Nº INC-002/003	
TÍTULO PROJETO BÁSICO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ANEXO I - 1º E 2º ANDAR REFORMA					
DESENHO ODIRLEI BARBALHO SILVA		PROJETO ODIRLEI BARBALHO SILVA		COORDENAÇÃO UIE	
OBSERVAÇÃO CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL		DATA 30/04/2020		REVISÃO R0	
				FOLHA A1	

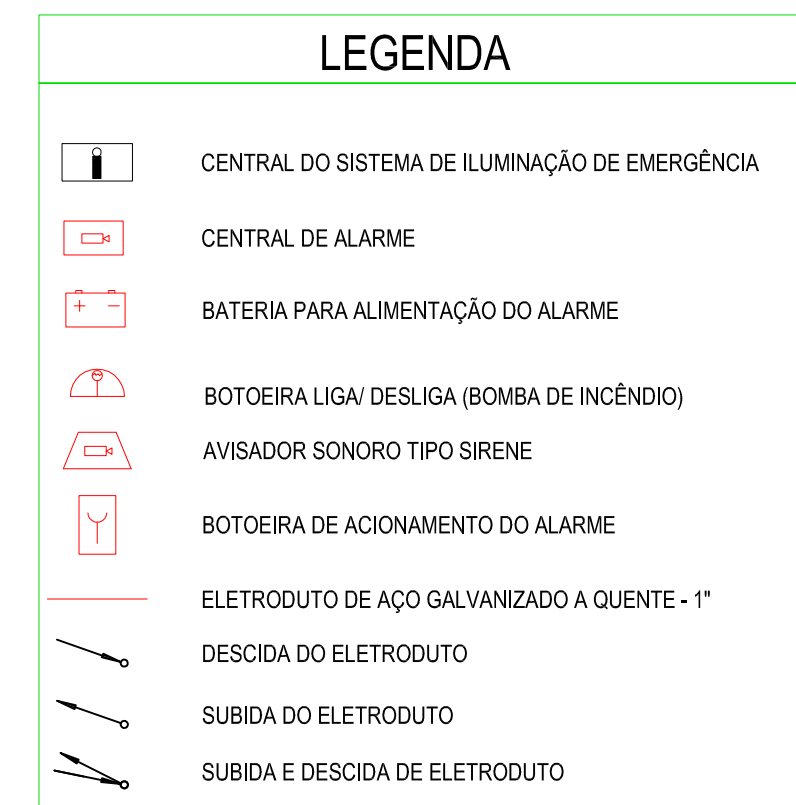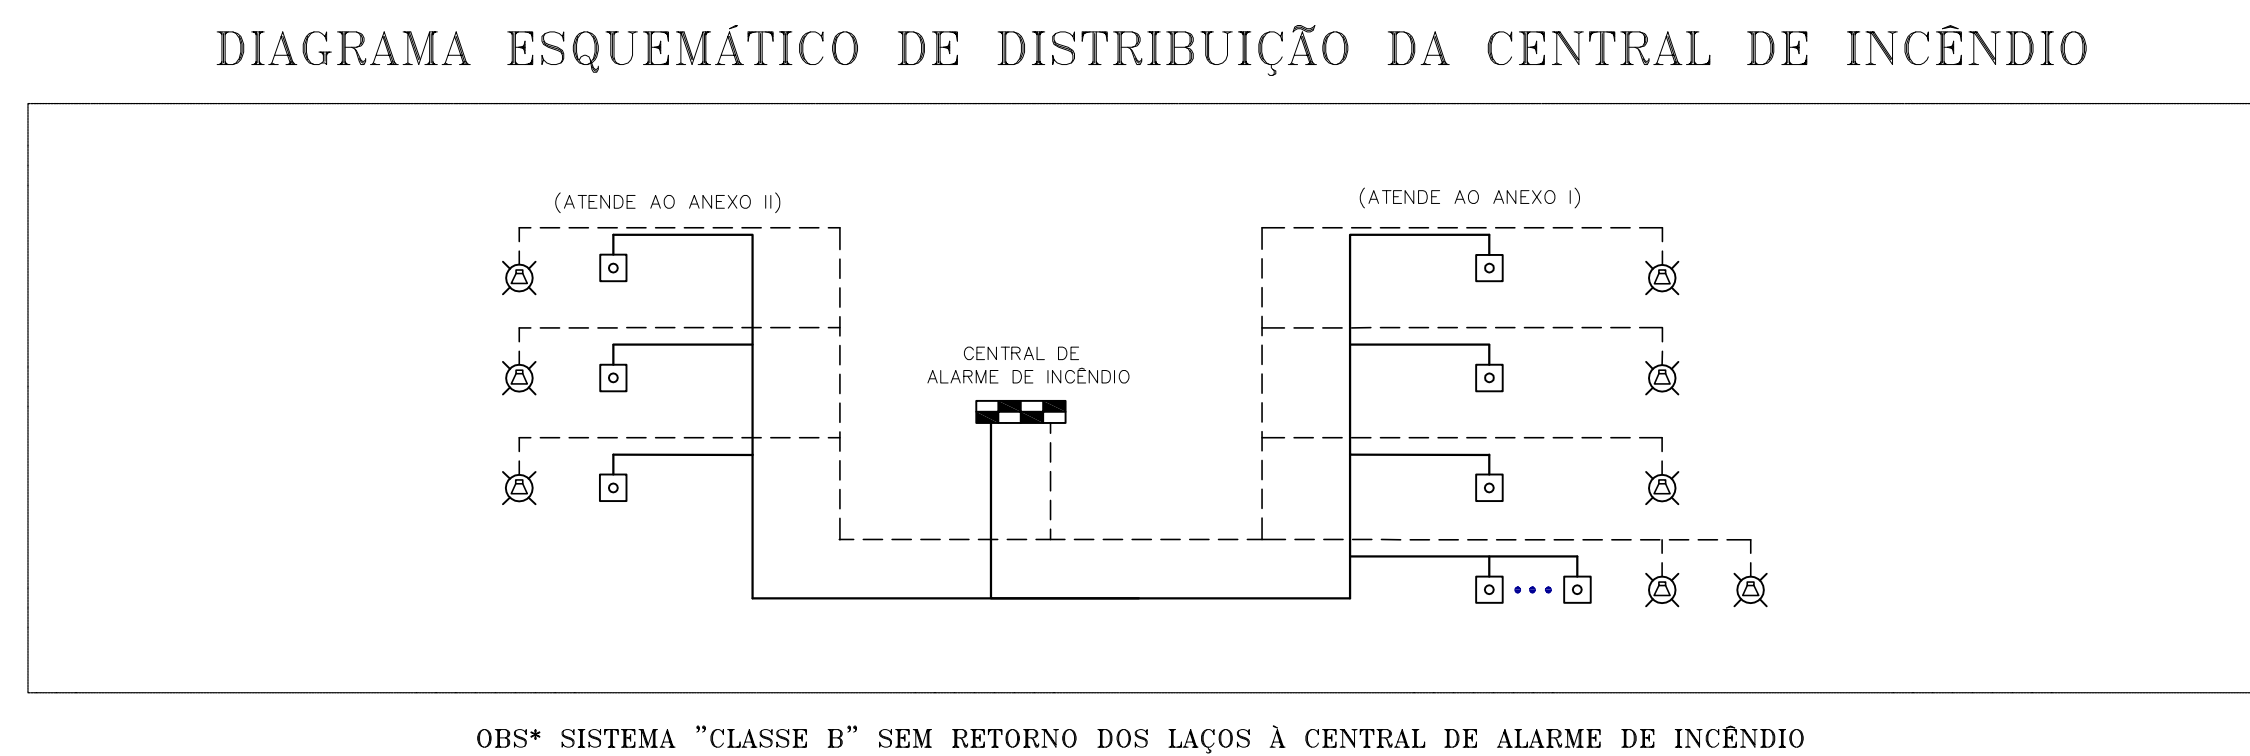

0		EMISSÃO NÚMERO		30/04/2020		085	
REVISES		DESCRIÇÃO		DATA		ABRIL/CA	
							
Unidade de Infraestrutura		Centro Paula Souza		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
OBRA				UNIDADE			
CAMPUS CEETEPS EM CATANDUVA				182 - FATEC CATANDUVA			
LOCAL / MUNICÍPIO							
RUA MARANHÃO Nº 898 - CENTRO - CATANDUVA/ SP							
ÁREA TÉCNICA		ESCALA		FOLHA Nº			
INCÊNDIO		1/100		INC-003/003			
TÍTULO							
PROJETO BÁSICO							
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO							
ANEXO II - PAVIMENTO TÉRREO, 1º E 2 º ANDAR							
REFORMA							
DESENHO		PROJETO		COORDENAÇÃO			
ODIRLEI BARBALHO SILVA		ODIRLEI BARBALHO SILVA		UIE			
OBSERVAÇÃO		DATA		REVISÃO		FOLHA	
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL		30/04/2020		R0		A1	