


ETEC SUMARÉ


Corrente do Barramento Secundário: 61A

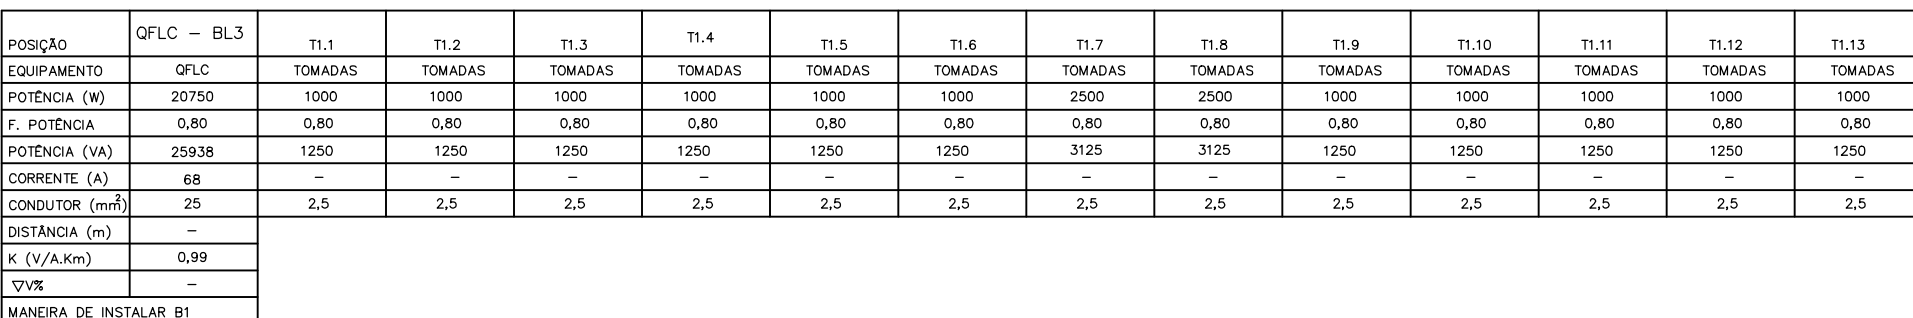

NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEÇÃO DO CONDUTOR FASE

 ELETRIKA ENGENHARIA E LTA <small>Engenharia e LTA</small>		ROBERTO BERTAZZI ENG. ELETRICISTA OFICINA: 0606033090 TEL.: 3478-2486	ETEC SUMARÉ
DESENHO: RBR	DATA: FEVEREIRO/2011		OLB5
RUA SÃO THIAGO, 330 – CEP 13472-230 – AMERICANA – SP			FOLHA: 03/05

NOS CIRCUITOS PARCIAIS O CONDUTOR DE PROTEÇÃO (TERRA) DEVE TER A MESMA SEÇÃO DO CONDUTOR FASE



L1.4	L1.5
600	600
0.8	0.8
750	750
-	-
1.5	1.5