



PLANTA BAIXA - CANTINA

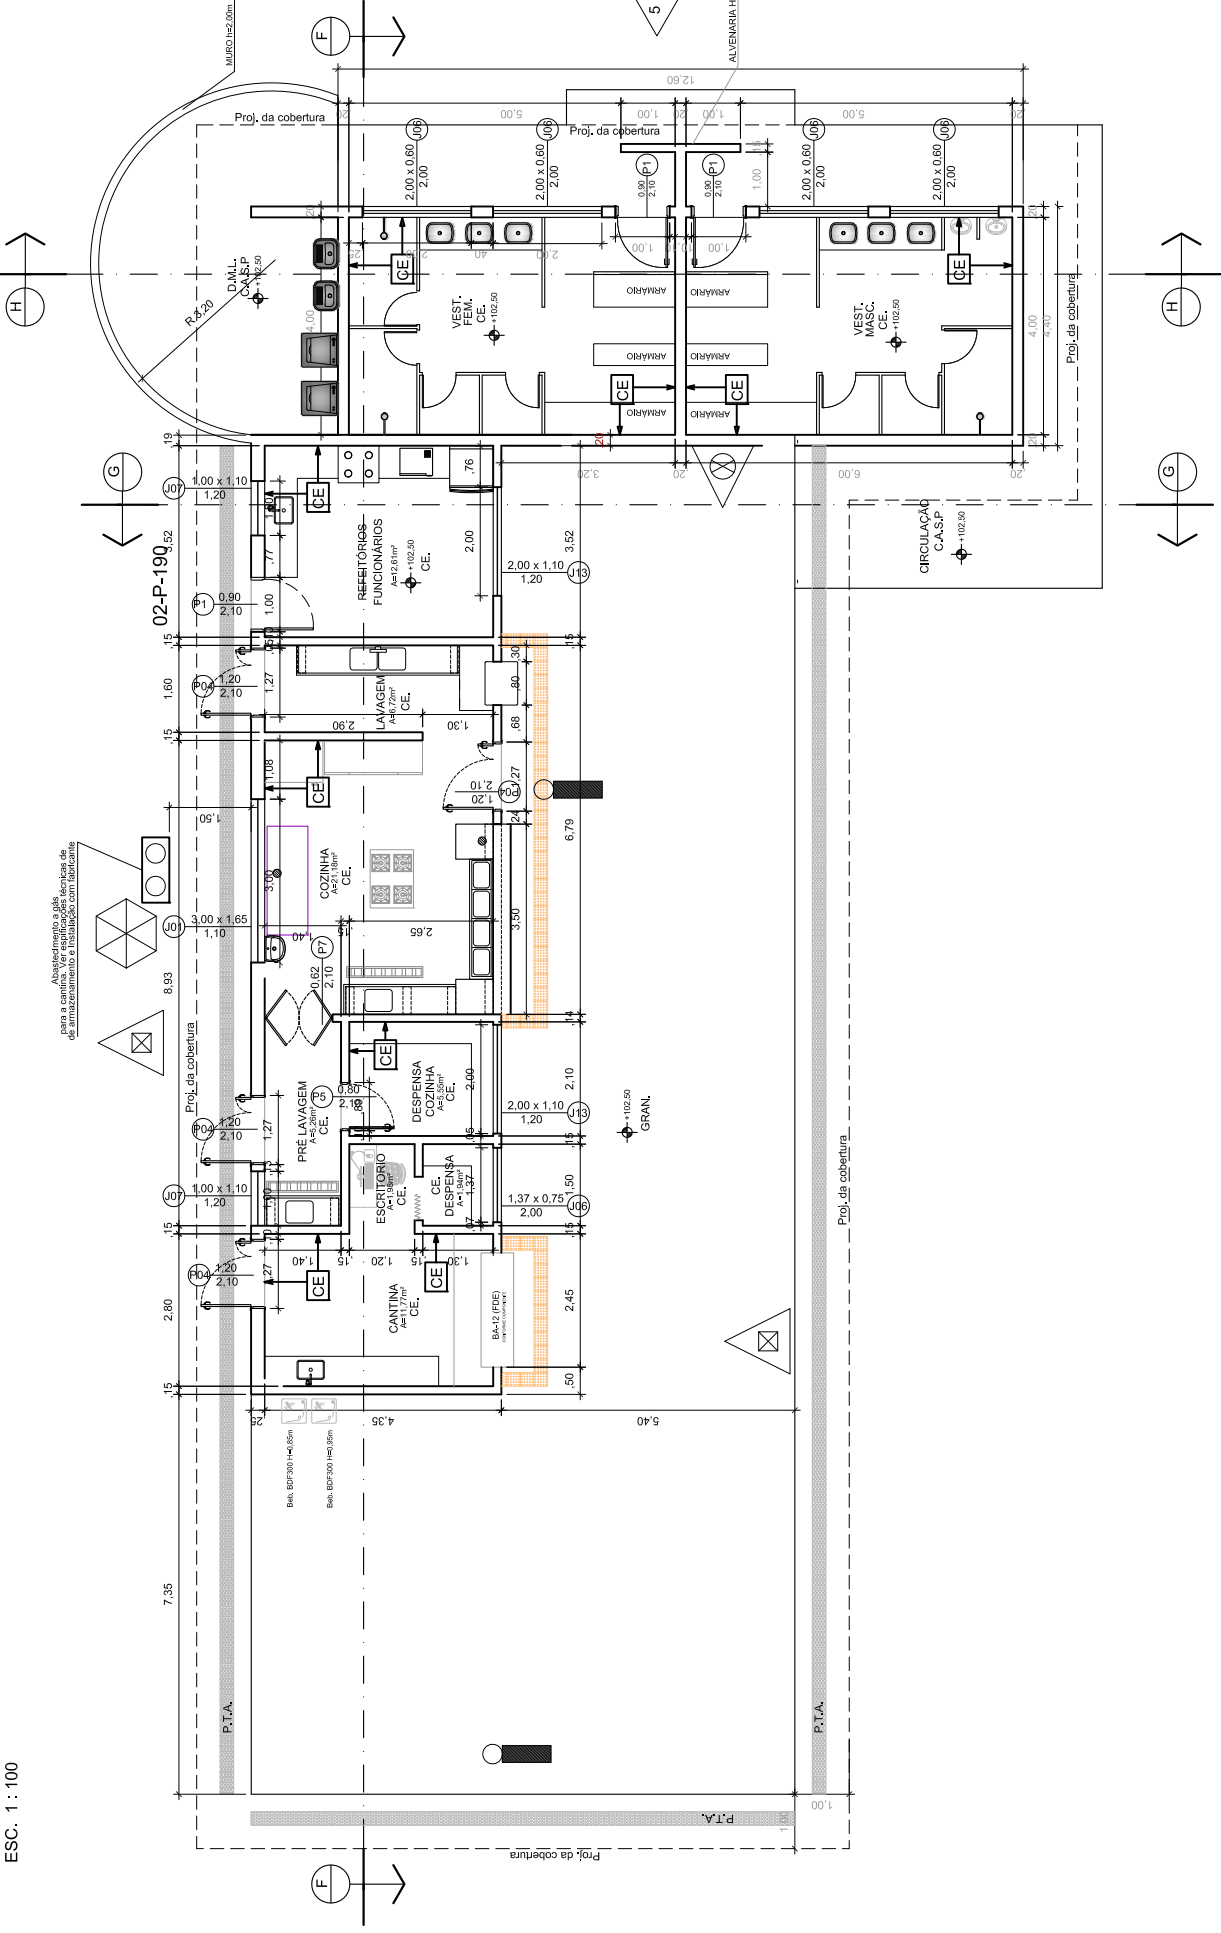










PLANTA DE COBERTURA - CANTINA

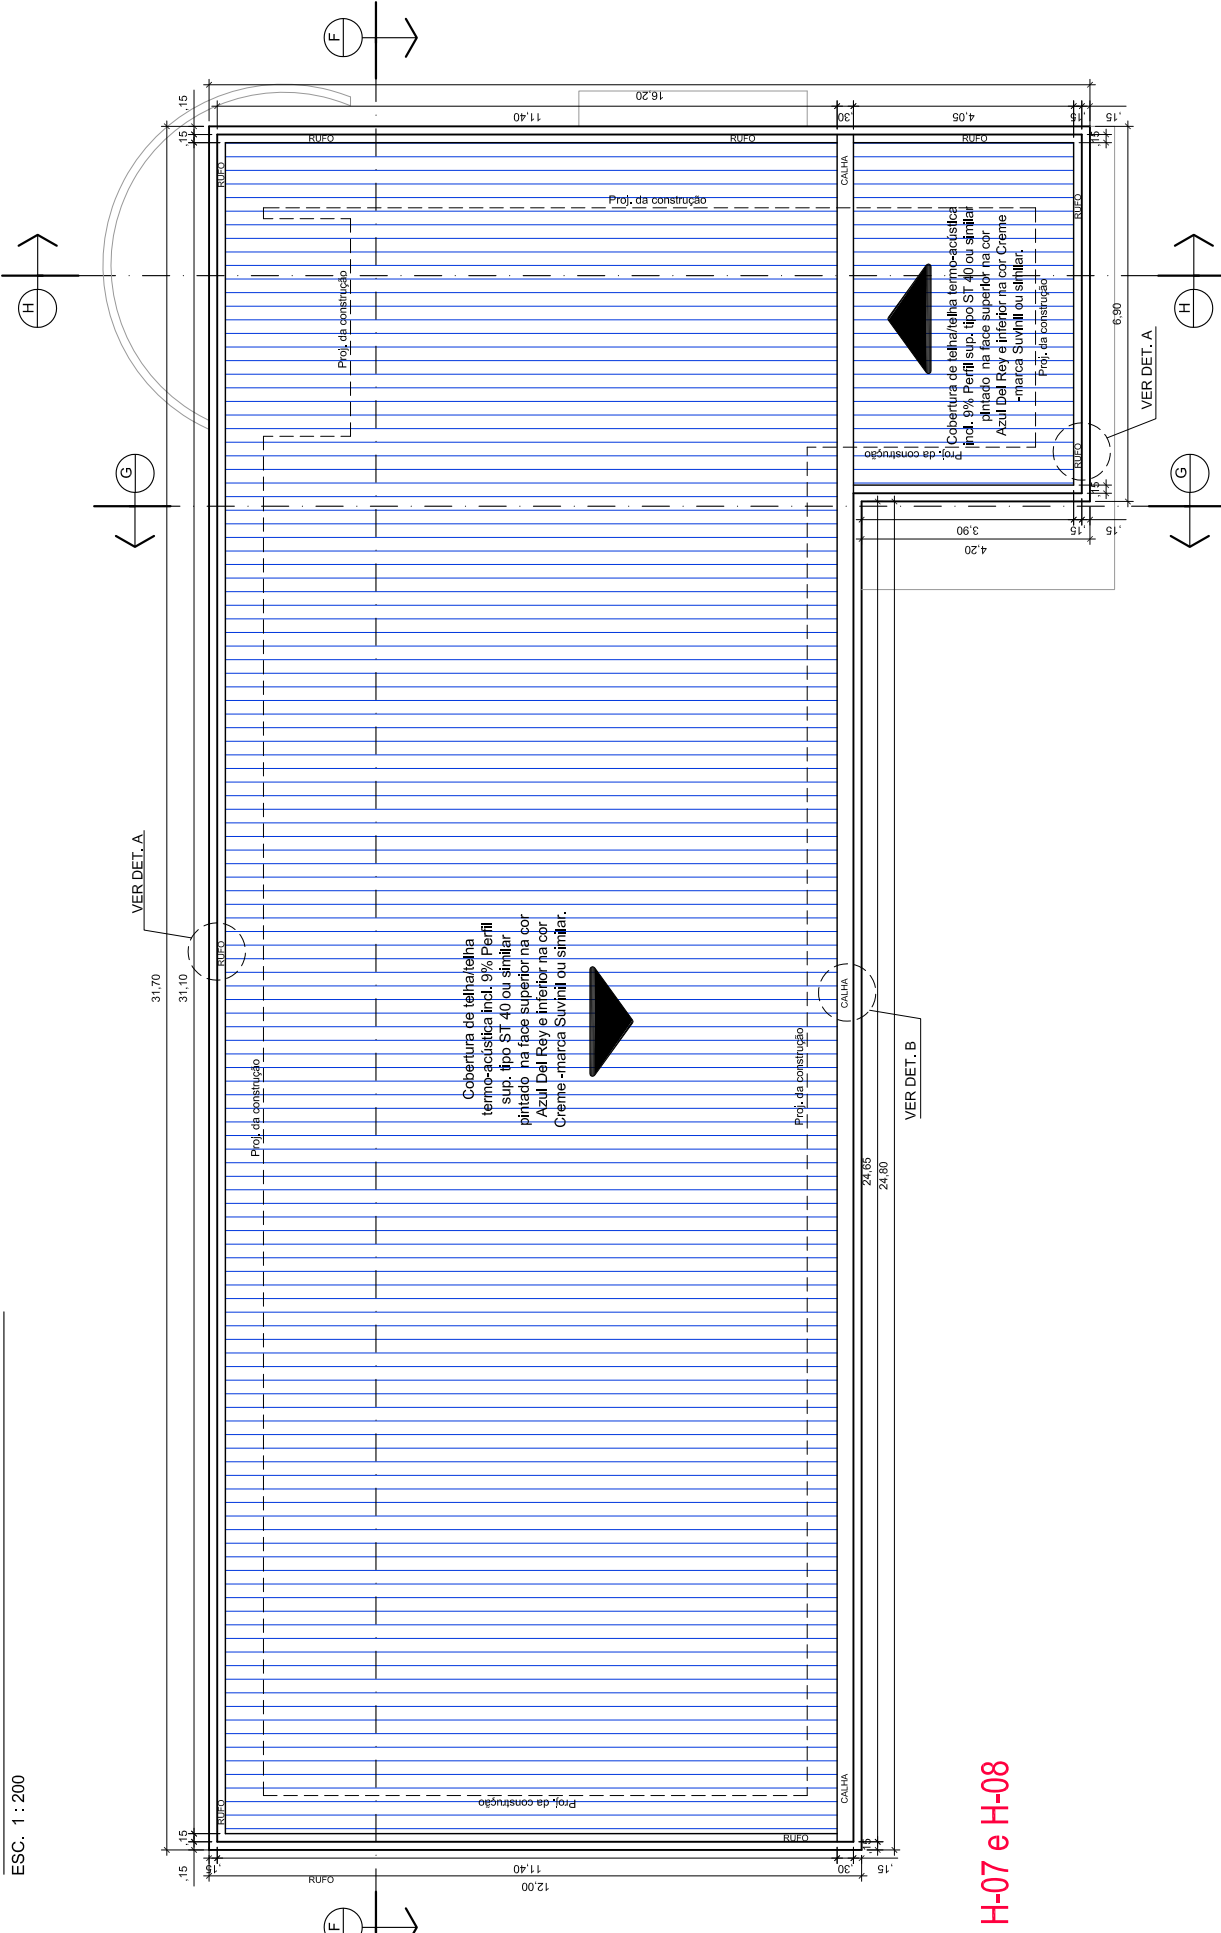

PROTEGIDO PELO H-07 e H-08

LEGENDA

	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO BC, C/ CAPACIDADE EXTINTORA 20B C.	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA.
	EXTINTOR (GVA) PRESSURIZADA (CO2), C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2A	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA.
	EXTINTOR DE DÍOXIDO DE CARBONO (CO2), C/ CAP. EXT. 59C.	ENTRADA PARA O CB COMBATER O INCÊNDIO.
	EXTINTOR SOBRE RODAS DE P.O.S. COM CAPACIDADE EXTINTORA 80BC	HIDRANTE SIMPLES.
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO.	ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIGA).
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA DO TIPO BALIZAMENTO.	BOMBA DE INCÊNDIO.
	BATERIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.	RESERVA DE INCÊNDIO.
	CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA.	REGISTRO DE RECALQUE.
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME.	ACIONADOR MANUAL DO ALARME.
	CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME.	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO ENTERRADO.
	PAINEL REPELIDOR DO SISTEMA DE ALARME.	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE.
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE.	VÁLVULA DE RETENÇÃO.
	ACESSO DE VÍR NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO.	REGISTRO DE GAVETA.
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL.	CENTRAL PREDIAL DE G.L.P.
	CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA.	PLACA DE ADVERTÊNCIA: "PROIBIDO FUMAR".
		PLACA DE ADVERTÊNCIA: "PERIGO INFLAMÁVEL".

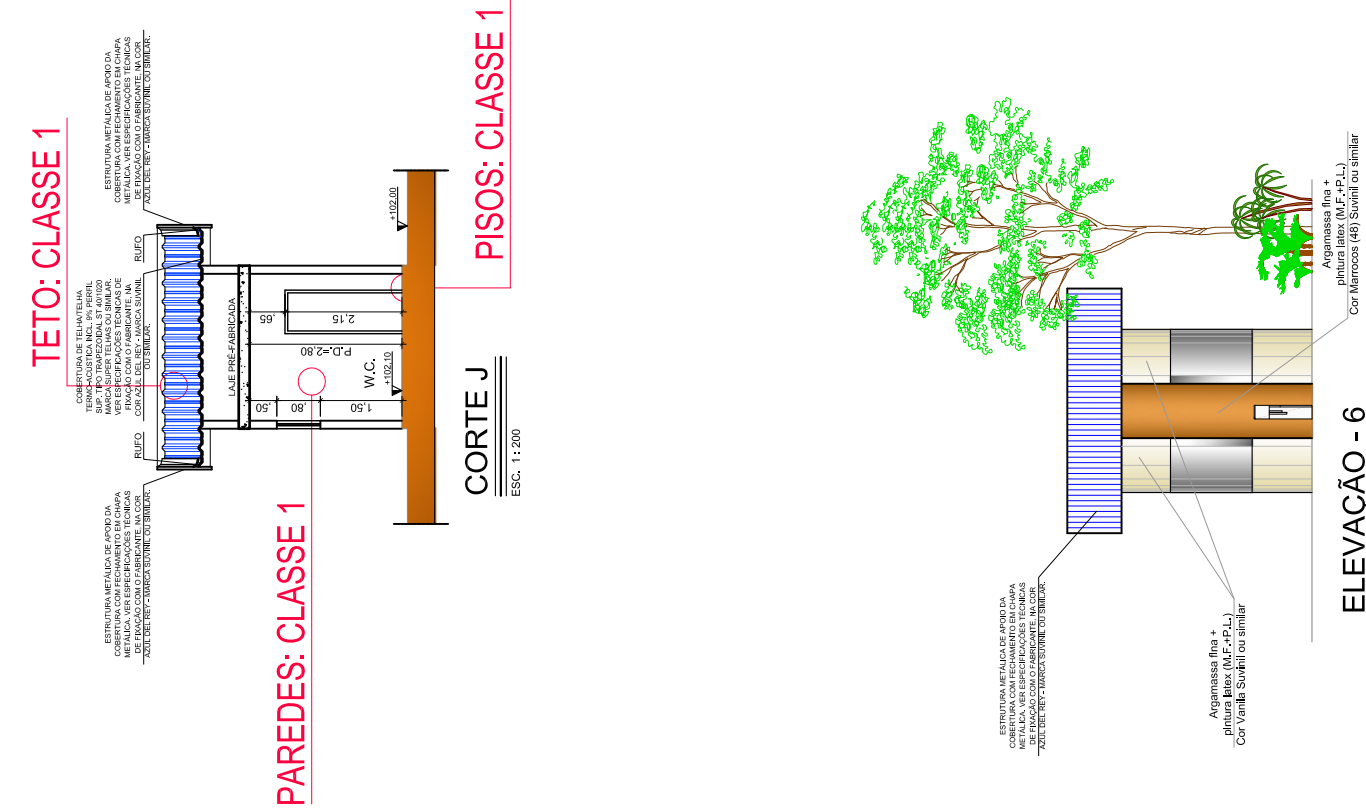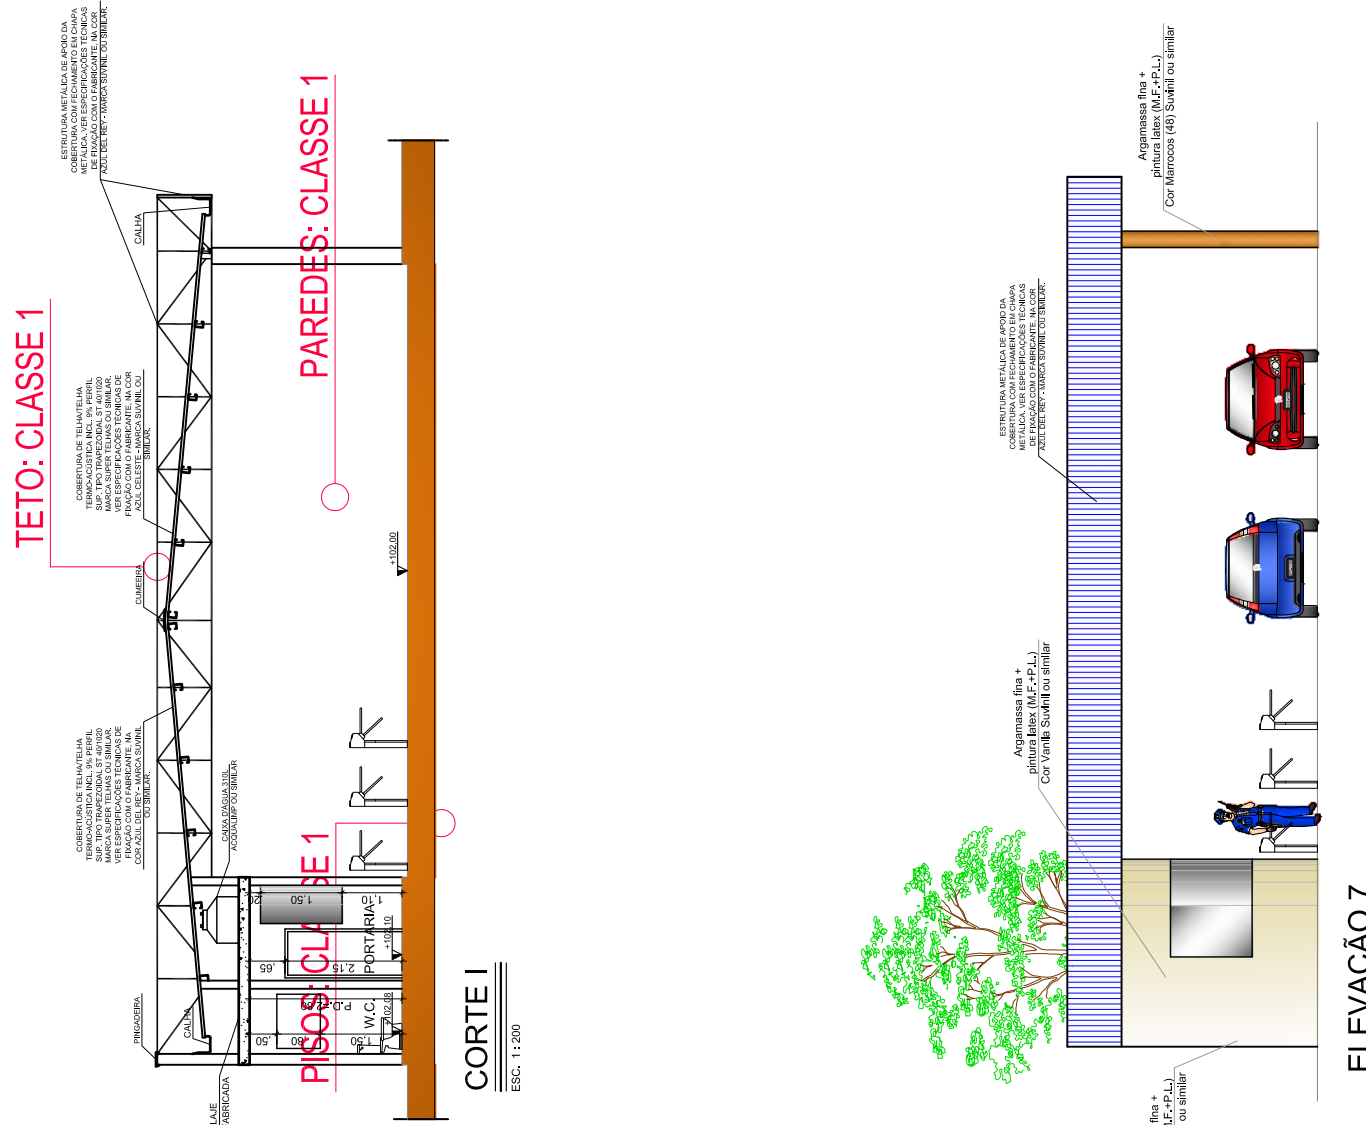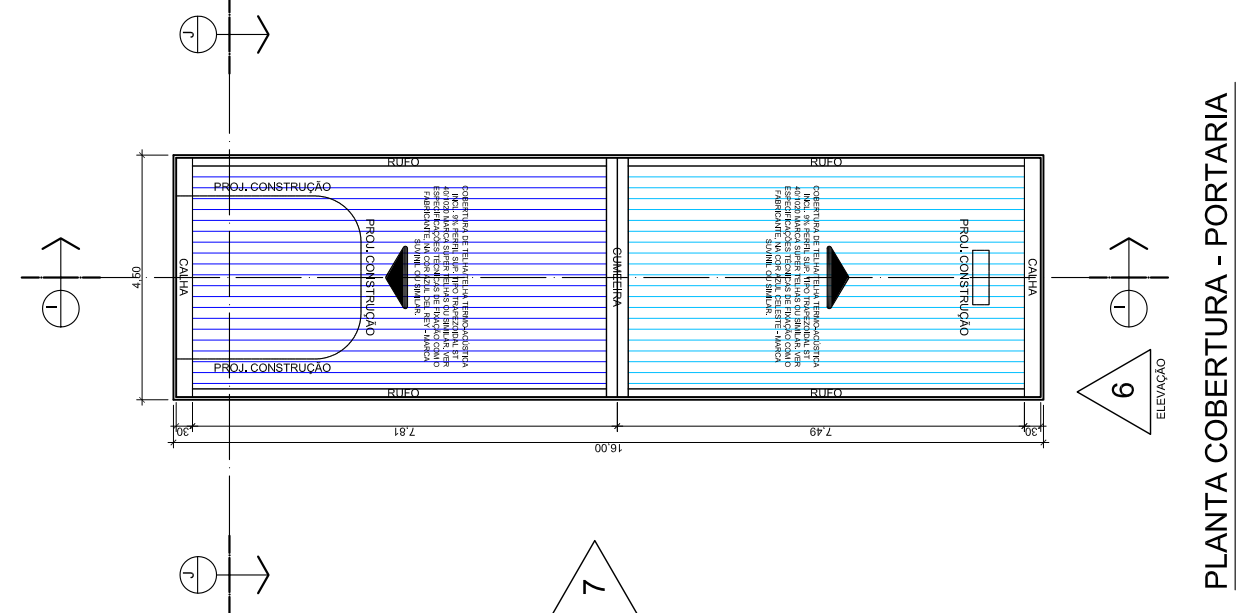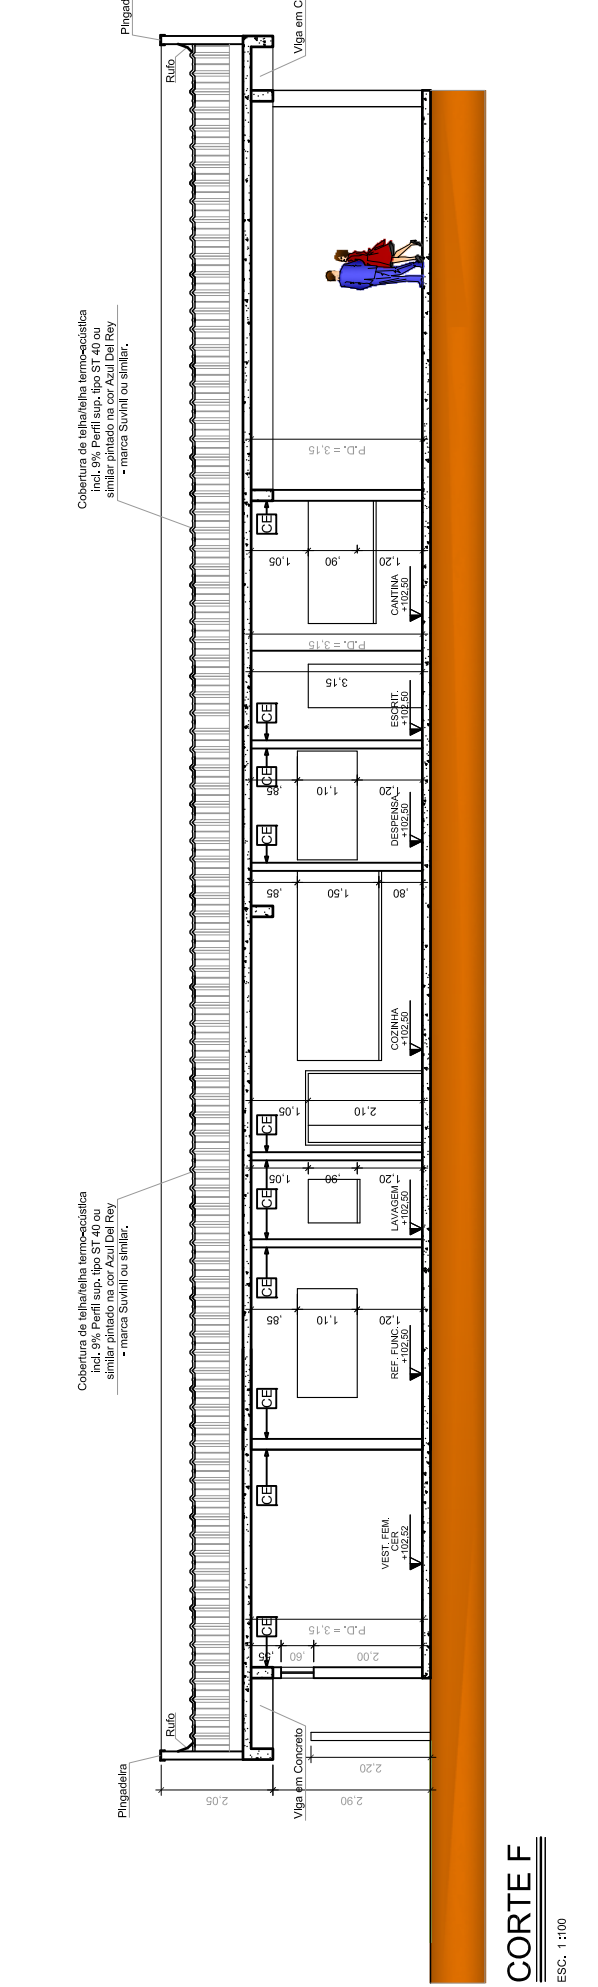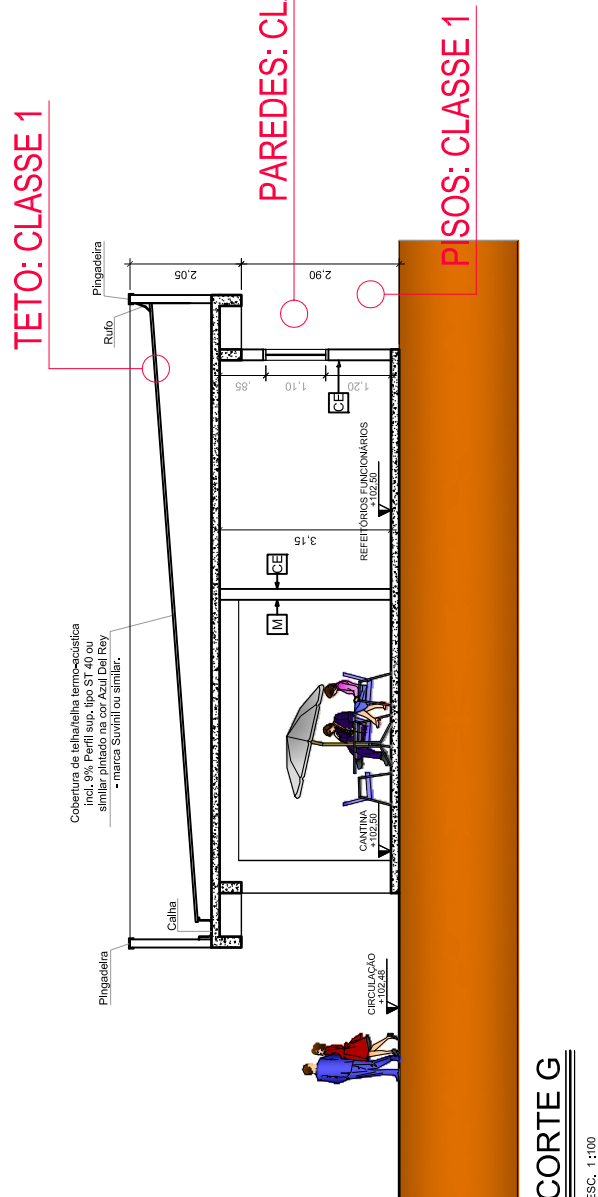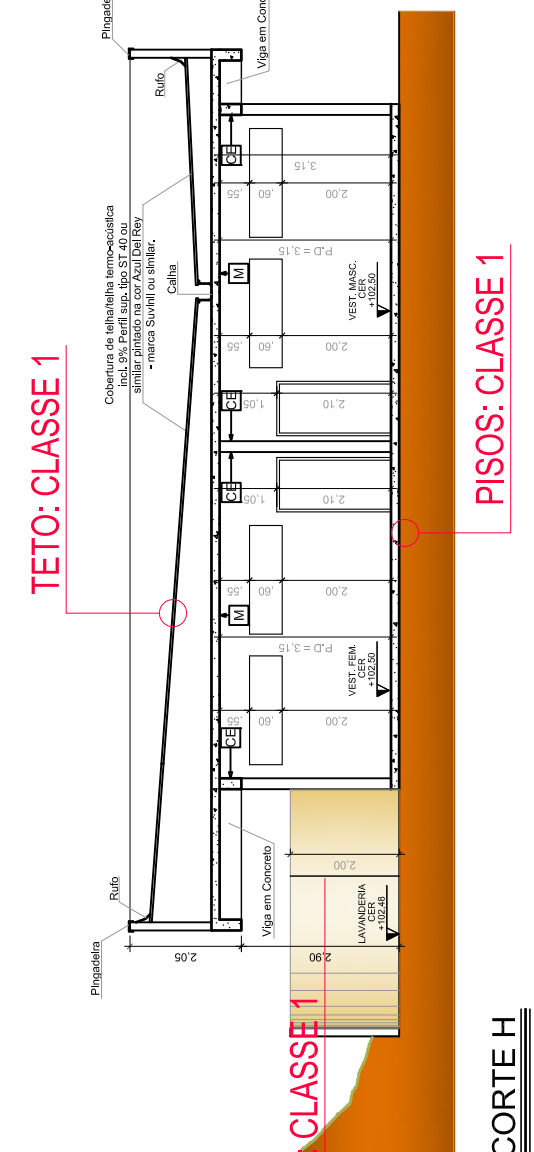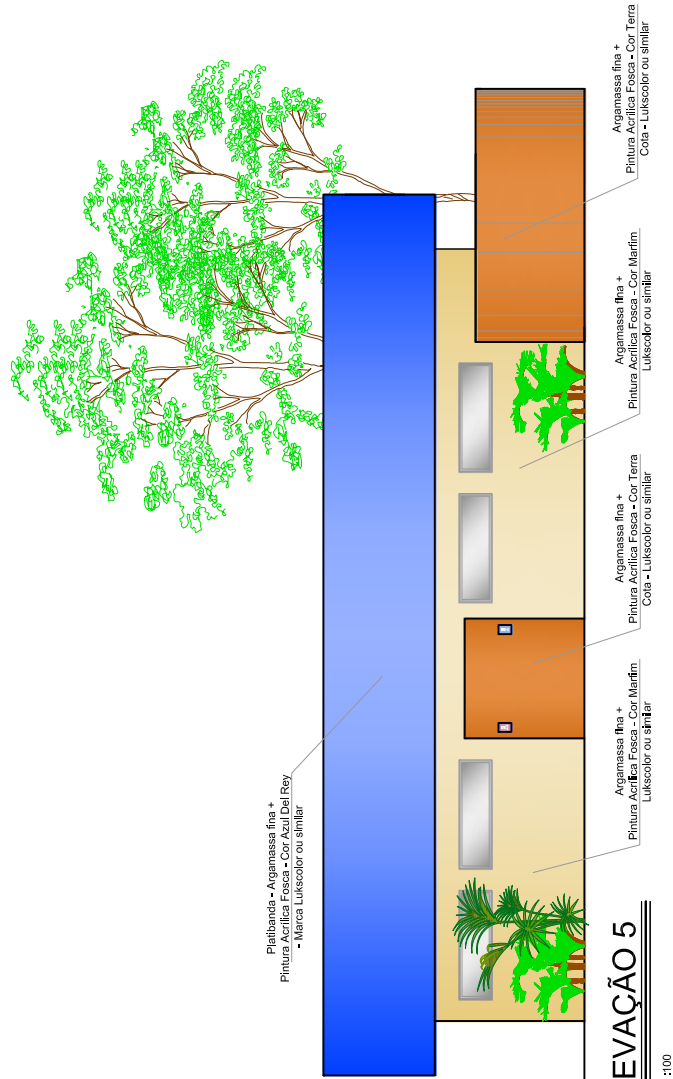

PREDIO ISOLADO

**PROJETO TÉCNICO**  
Planta Baixa, Cobertura, Corte AA, BB

Propriedade: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Responsável Técnico: CARLOS TEIXEIRA SAYÃO  
CRA: 12834

**UTE**  
Unidade de Infraestrutura

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Centro Paula Souza

**ETEC**  
SUMARÉ - SP

RUA RAFAEL ROSSI, RUA PLÍNIO GIOMETTI E RUA VICENTE ZANAS DA SILVA - SUMARÉ - SP

**ARQUITETURA**  
1:150

**ARQ - 07/07**

**SAYÃO**  
SAYÃO

**SAYÃO**  
SAYÃO

**7/7**

**PROJETO TÉCNICO**  
Planta Baixa, Cobertura, Corte AA, BB

Propriedade: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza

Responsável Técnico: CARLOS TEIXEIRA SAYÃO  
CRA: 12834

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Centro Paula Souza

**ETEC**  
SUMARÉ - SP

RUA RAFAEL ROSSI, RUA PLÍNIO GIOMETTI E RUA VICENTE ZANAS DA SILVA - SUMARÉ - SP

**ARQUITETURA**  
1:150

**ARQ - 07/07**

**SAYÃO**  
SAYÃO

**SAYÃO**  
SAYÃO