

DIMENSÕES LARGURA DO DUTO	Y	X
15 ATÉ 60	7,5	7,5
61 ATÉ 90	12,5	5,0
91 ATÉ 122	18,0	7,0
123 EM DIANTE	25,0	10,0

NOTAS:
- PARA DETALHES E USO DO GABARITO VIDE DETALHE DE VEIAS DEFLETORAS
- DIMENSOES EM CENTIMETROS

DETALHE DE FABRICACAO
DE JOELHO RETO COM VEIAS



DIMENSAO W	A	B	C	D	E	X	Y
ATE 90	7,5	6,5	6,5	7,5	6,5	7,5	7,5
90 A 180	12,5	17,5	10,5	12,5	6,5	5,5	12,5
91 A 122	18,0	22,5	15,5	18,5	7,5	7,5	18,5
MAIOR QUE 122	25,0	27,5	22,5	25,5	10,5	10,5	25,5

NOTAS:
1 – A CHAPA USADA PARA AS VEIAS NAO DEVE SER MAIS FINA DO QUE A CHAPA USADA NO DUTO. EM CASO DE DUTOS REVESTIDOS E INTERNOS, USAR CHAPA MAIS GROSSA NA VEIA P.F EVITAR UMA POSSIVEL VIBRACAO
2 – A ALTURA DA VEIA E IGUAL A ALTURA DO DUTO
3 – DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO AS ESPECIFICADAS EM POLEGADAS

VEIAS DEFLETORAS



DETALHE TIPICO DE FIXACAO
GRELHA DUPLA DEFLEXAO



METODO CONSTRUTIVO DE
DUTOS DE BAIXA PRESSAO

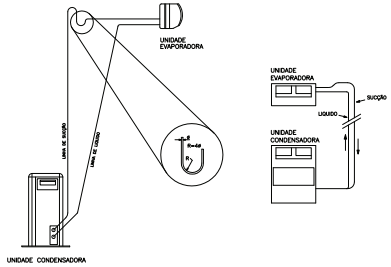

DETALHE DE INTERLIGAÇÃO FRIGORIFICA



NOTAS :
- DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO AS ESPECIFICADAS EM POLEGADAS
- MATERIAL : CHAPA GALVANIZADA

VEIAS DEFLETORAS



DETALHE DA
TUBULACAO FRIGORIFICA

S/ESCALA

AUTOR(ES) DO PROJETO
AR CONDICIONADO

PAUL MESSNER
Crea/SP: 5063240651

CO-AUTOR
Co-Autor
Coordenação

COLABORADORES
ANDRÉ CORDEIRO

LEGENDA

GOVERNO DE SÃO PAULO
FUPAM

CENTRO PAULA SOUZA

ESPAÇO EDUCATIVO
CENTRO EDUCACIONAL PAULA SOUZA

LOCALIZAÇÃO
BAIRRO LUZ - SÃO PAULO

OBJETO
PRÉDIO ADMINISTRATIVO E ETEC

DESENHO
AR CONDICIONADO

PRANCHA Nº 13
ETAPA PE
REVISÃO R02

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO
DETALHES TÍPICOS

NOME DO ARQUIVO
00402_PE_DE_1.12.13_R03

ESCALA NOMINAL
S/ESCALA

REV	EMISSÃO	DATA
R00	EMISSÃO INICIAL	12/07/13
R01	REVISÃO DE ENTREGA	12/07/13
R02	REVISÃO FINAL	01/08/13

PROJETO
LOCALIZAÇÃO
DATA

PRO RAC
TECNOLOGIA TÉRMICA

© DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Projeto executivo de ar condicionado predial. Projeto exclusivo do A+A.