


SALA DA ORDENHA E FOSSO - BOVINOCULTURA  
TÉRREO - PLANTA ÁGUA FRIA 1:25

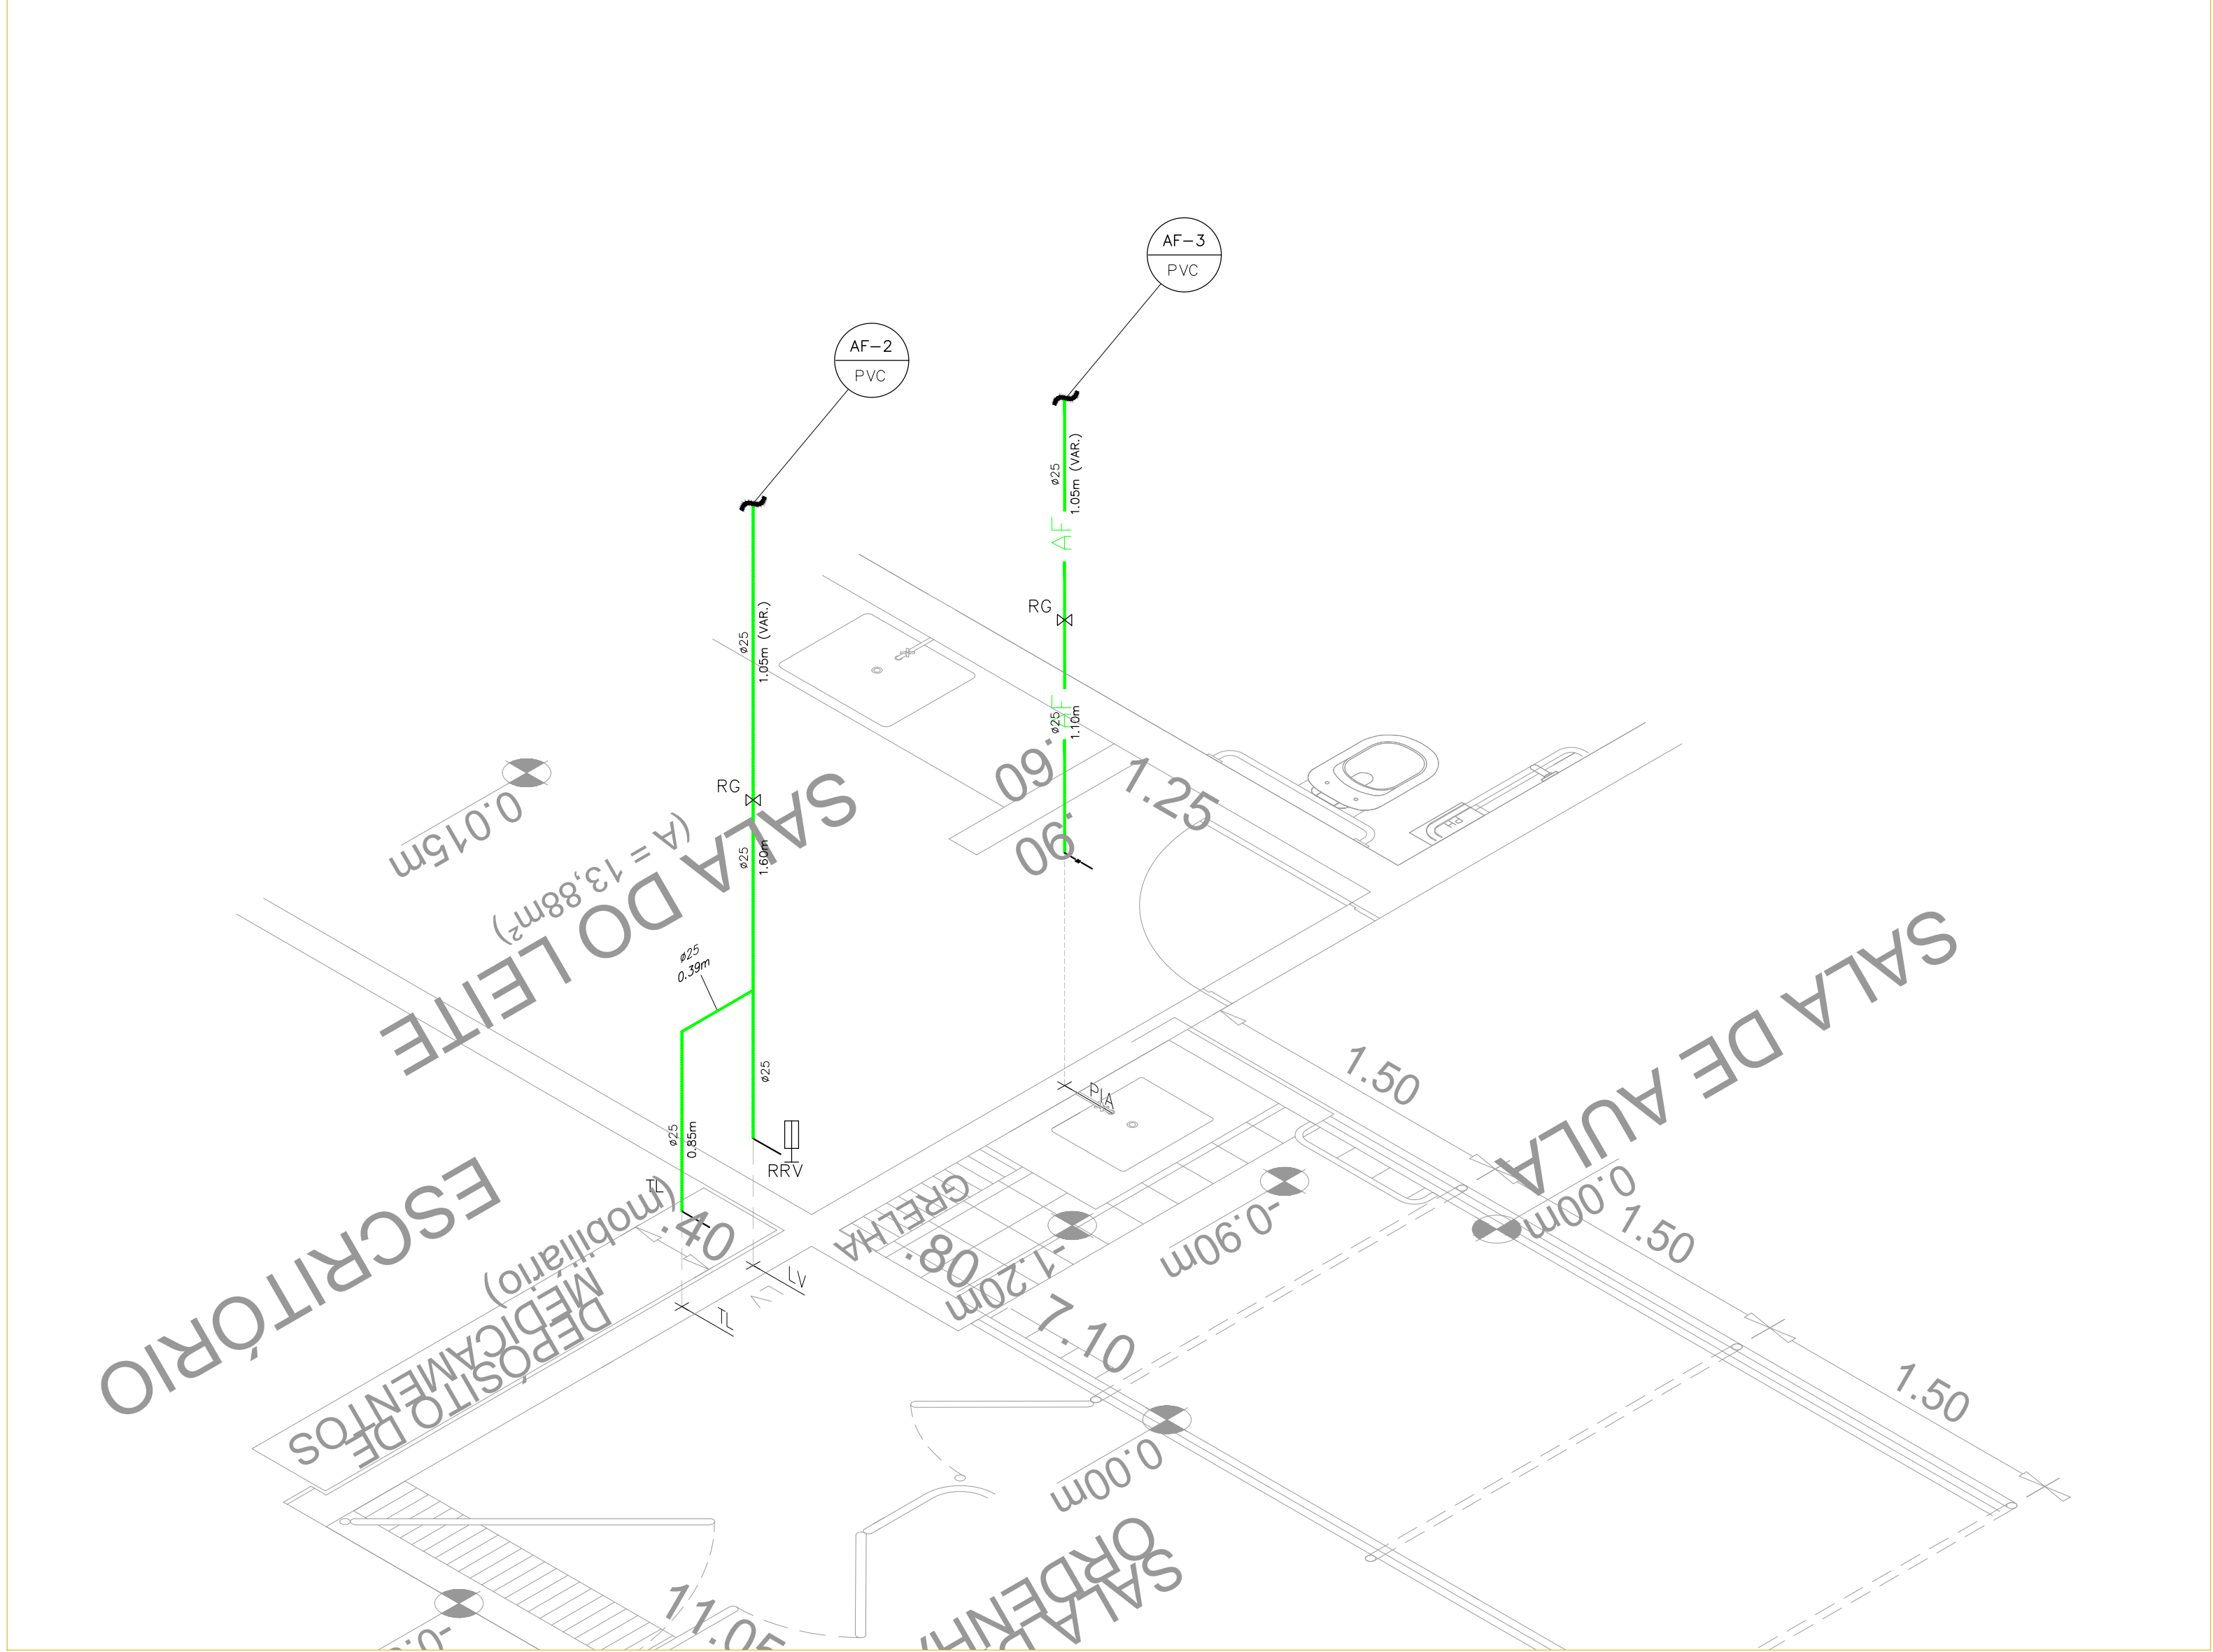

SALA DA ORDENHA E FOSSO - BOVINOCULTURA  
TÉRREO - ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA 1:25


ALTURA DOS PONTOS		
PEÇA DE UTILIZAÇÃO	PONTO	
	ÁGUA FRIA	ESGOTO
PIA DE COZINHA	1.10	0.55
TANQUE	1.10	0.40
VASO SANITÁRIO E VÁLVULA DE DESCARGA	0.33	PISO
MICTÓRIO INDIVIDUAL E VÁLVULA DE DESCARGA	1.00	0.35
LAVATÓRIO	0.60	0.55
BEBEDOURO	0.90	0.80
BEBEDOURO ACESSÍVEL	0.52	0.52
CHUVEIRO	2.10	—
REGISTRO GAVETA BRUTO	2.20	—
REGISTRO DE PRESSÃO	1.20	—
TORNEIRA DE LAVAGEM	0.45	—

- OBS:
1. A ALTURA DOS PONTOS É EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
  2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS
  3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTA INDICADA PARA TAMPONAMENTO COM 0.00m. PARA ALTURAS DIFERENTES AJUSTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.

- NOTAS:
- CIMENTOS MÍNIMOS
  - ESGOTO: 2% PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm
  - 1% PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
  - ÁGUAS PLUVIAIS: CANALETAS — 0.5%
  - COLETORES — 0.5%
  - MATERIAS A SEREM UTILIZADOS:
  - ÁGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
  - ESGOTO: PVC 70"
  - RAIOS E CAIXAS SIFONADAS EM PVC
  - ÁGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC 70"
  - OS TRAÇADOS DE REDES E AS PODEDOES FINAIS DE PRUMADAS PODERÃO SOFRER PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, DESENCOS DOS DIÂMETROS E LUGARS PREVISTOS.

LEGENDA	
MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO	
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
—	TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO E LIMPEZA
—	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
—	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 75mm
—	TUBULAÇÃO DE GÁS
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA HIDRANTES
•	PRUMADA PVC
•	TUBULAÇÃO QUE SOBE
•	TUBULAÇÃO QUE DESCE
•	INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO
•	ÁGUA GALVANIZADO
•	HIDRÔMETRO
•	COLUNA DE ÁGUA FRIA
•	COLUNA PARA HIDRANTES
•	COLUNA DE ESGOTO — TUBO DE QUEDA
•	COLUNA DE VENTILAÇÃO
•	BACIA SANITÁRIA
•	MIS: MICTÓRIO
•	L.V: LAVATÓRIO
•	BE: BEBEDOURO
•	TL: TORNEIRA DE LAVAGEM
•	CH: CHUVEIRO
•	TQ: TANQUE
•	RG — REGISTRO DE GAVETA
•	RP — REGISTRO DE PRESSÃO
•	RVR — REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO
•	VDR — VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA
•	VVC — VÁLVULA PARA MICTÓRIO
•	REGISTRO DE GÁS
•	CAIXA DE GORDURA
•	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CIE)
•	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CAIP)
•	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CAIP)

XX	COLUNA/PRUMADA
XX	MATERIAL
Ø	DIÂMETRO

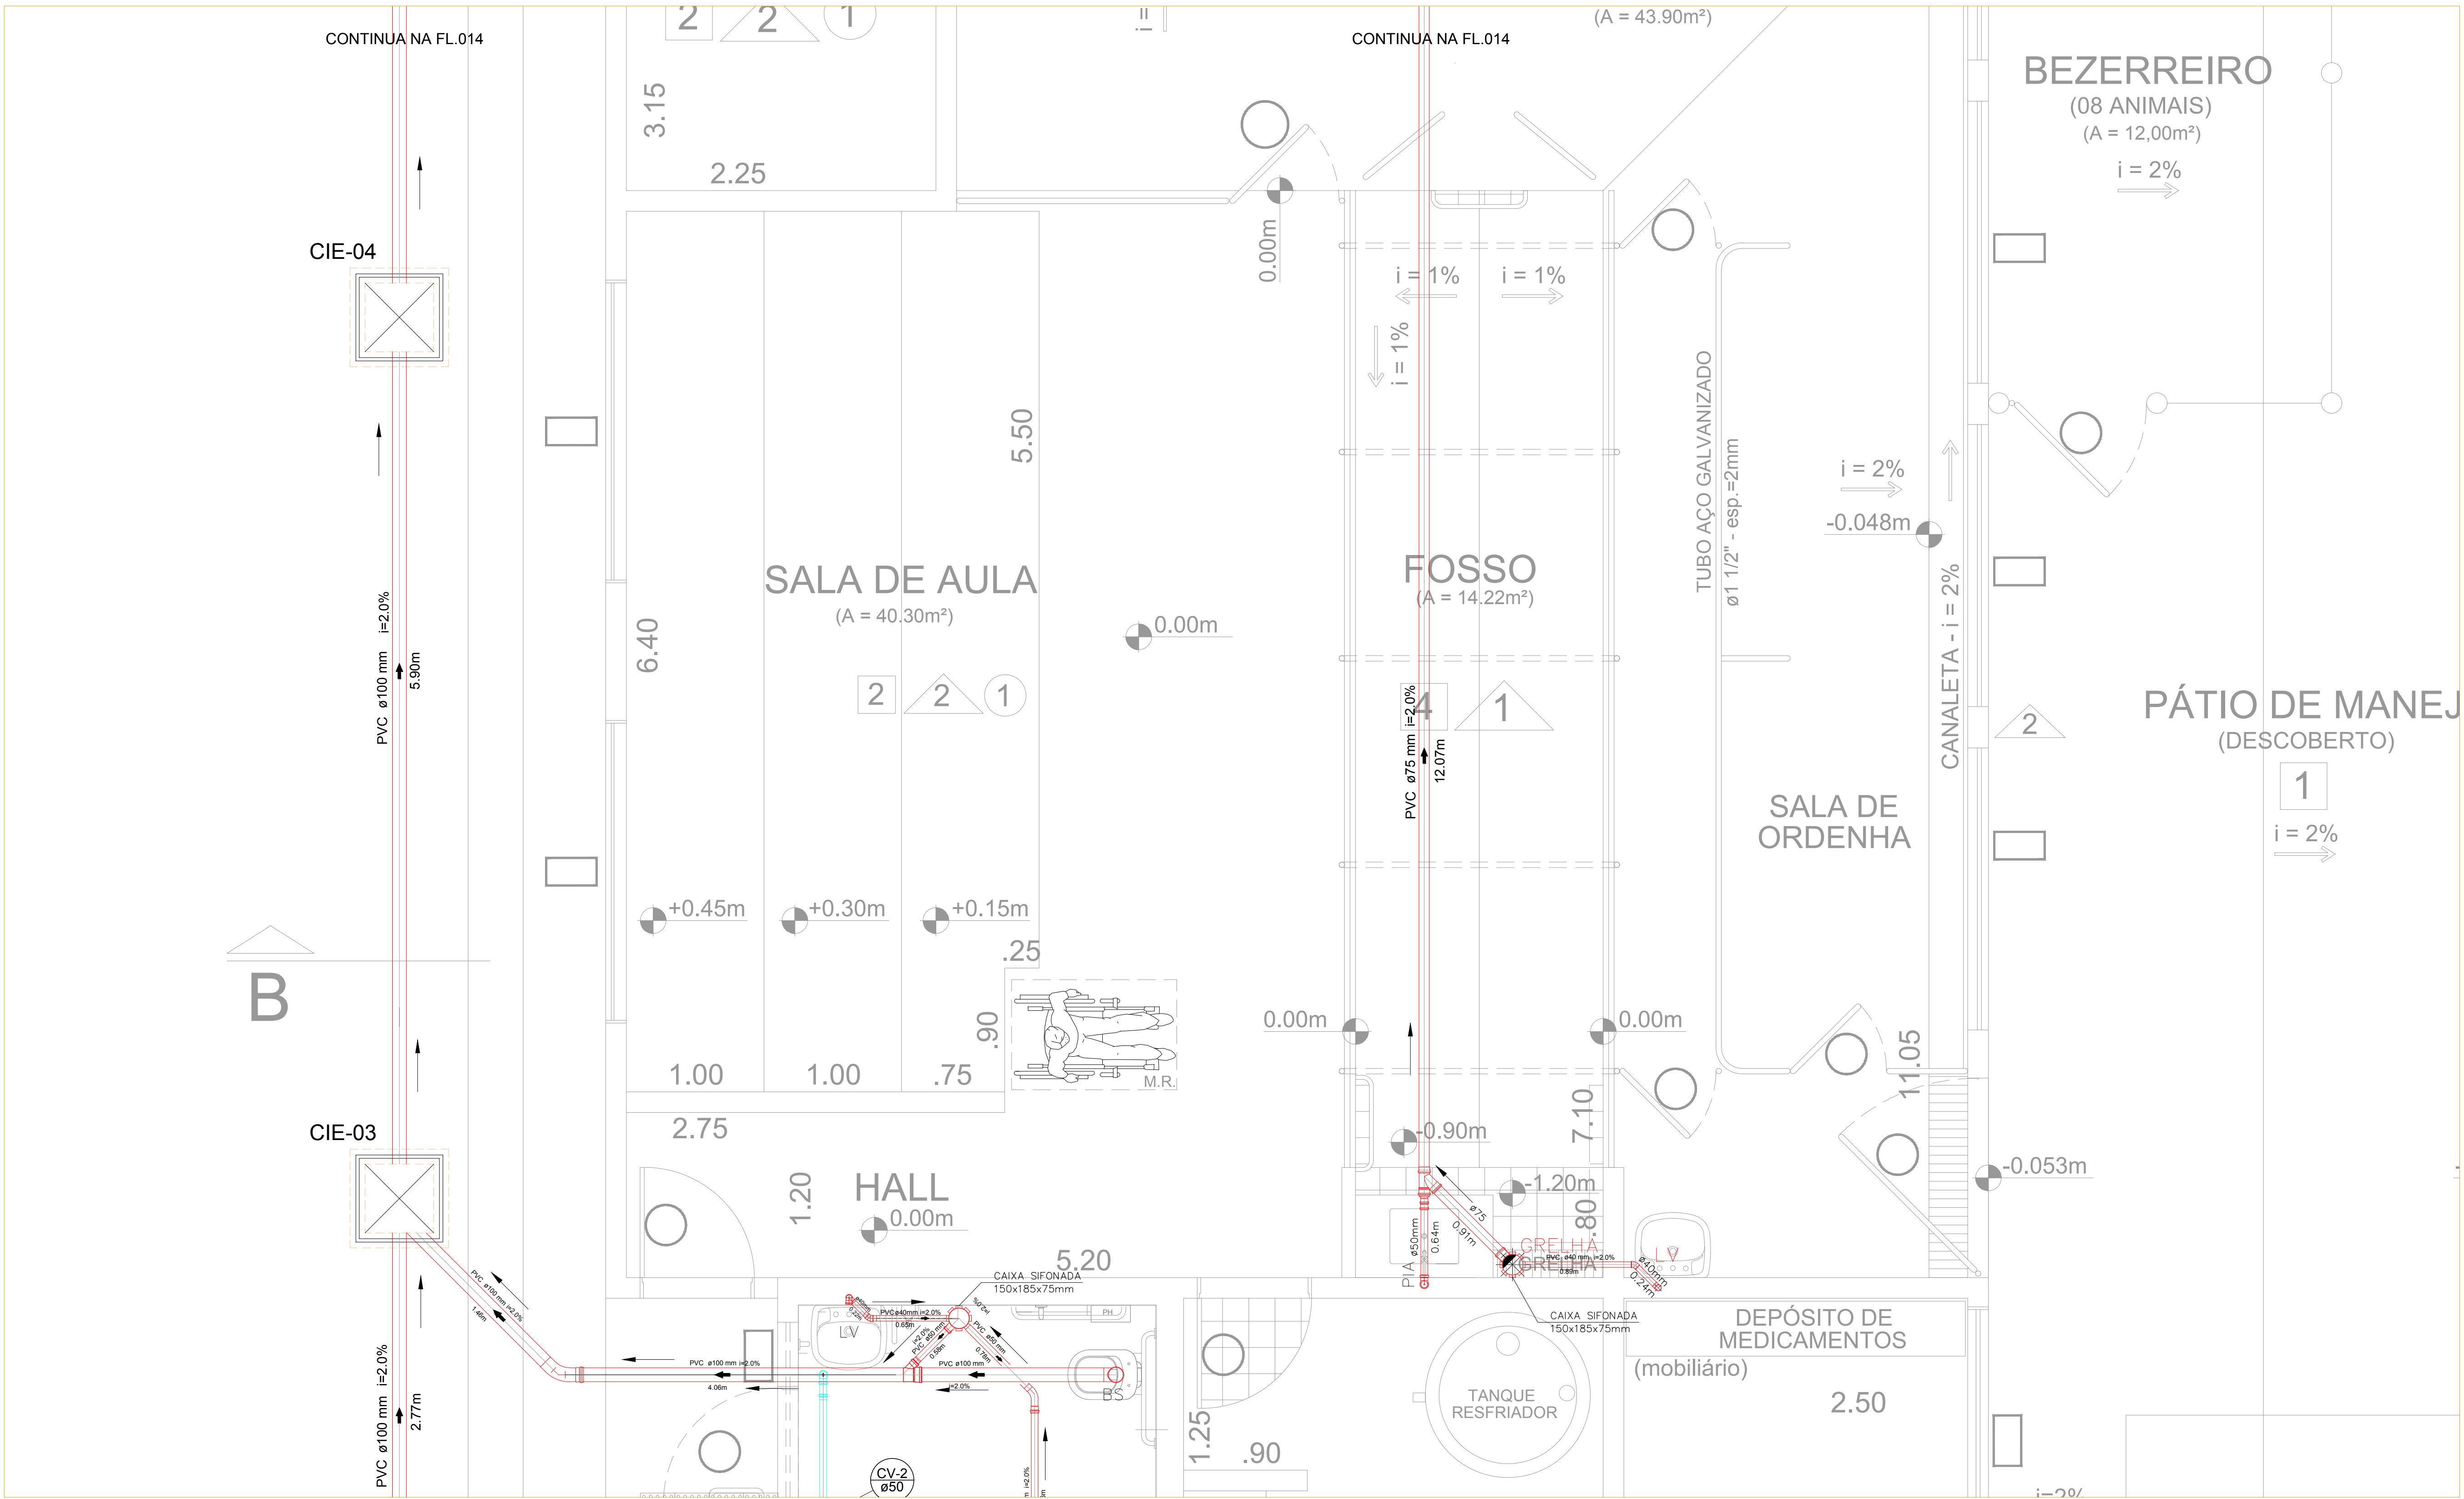

SALA DA ORDENHA E FOSSO - BOVINOCULTURA  
TÉRREO - PLANTA ESGOTO 1:25

PROJETO	EMISSÃO FINAL	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO	PROJETO

UIE	CPIS	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Unidade de Infraestrutura	Centros de Planejamento e Gestão	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROJETO	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO

PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO
PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO
PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO	PROJETO BÁSICO

PROJETO	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO
PROJETO	PROJETO	PROJETO