




SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO DO BLOCO SALAS DE AULA 01, 02 E 03
TÉRREO - PLANTA ÁGUA FRIA 1:25

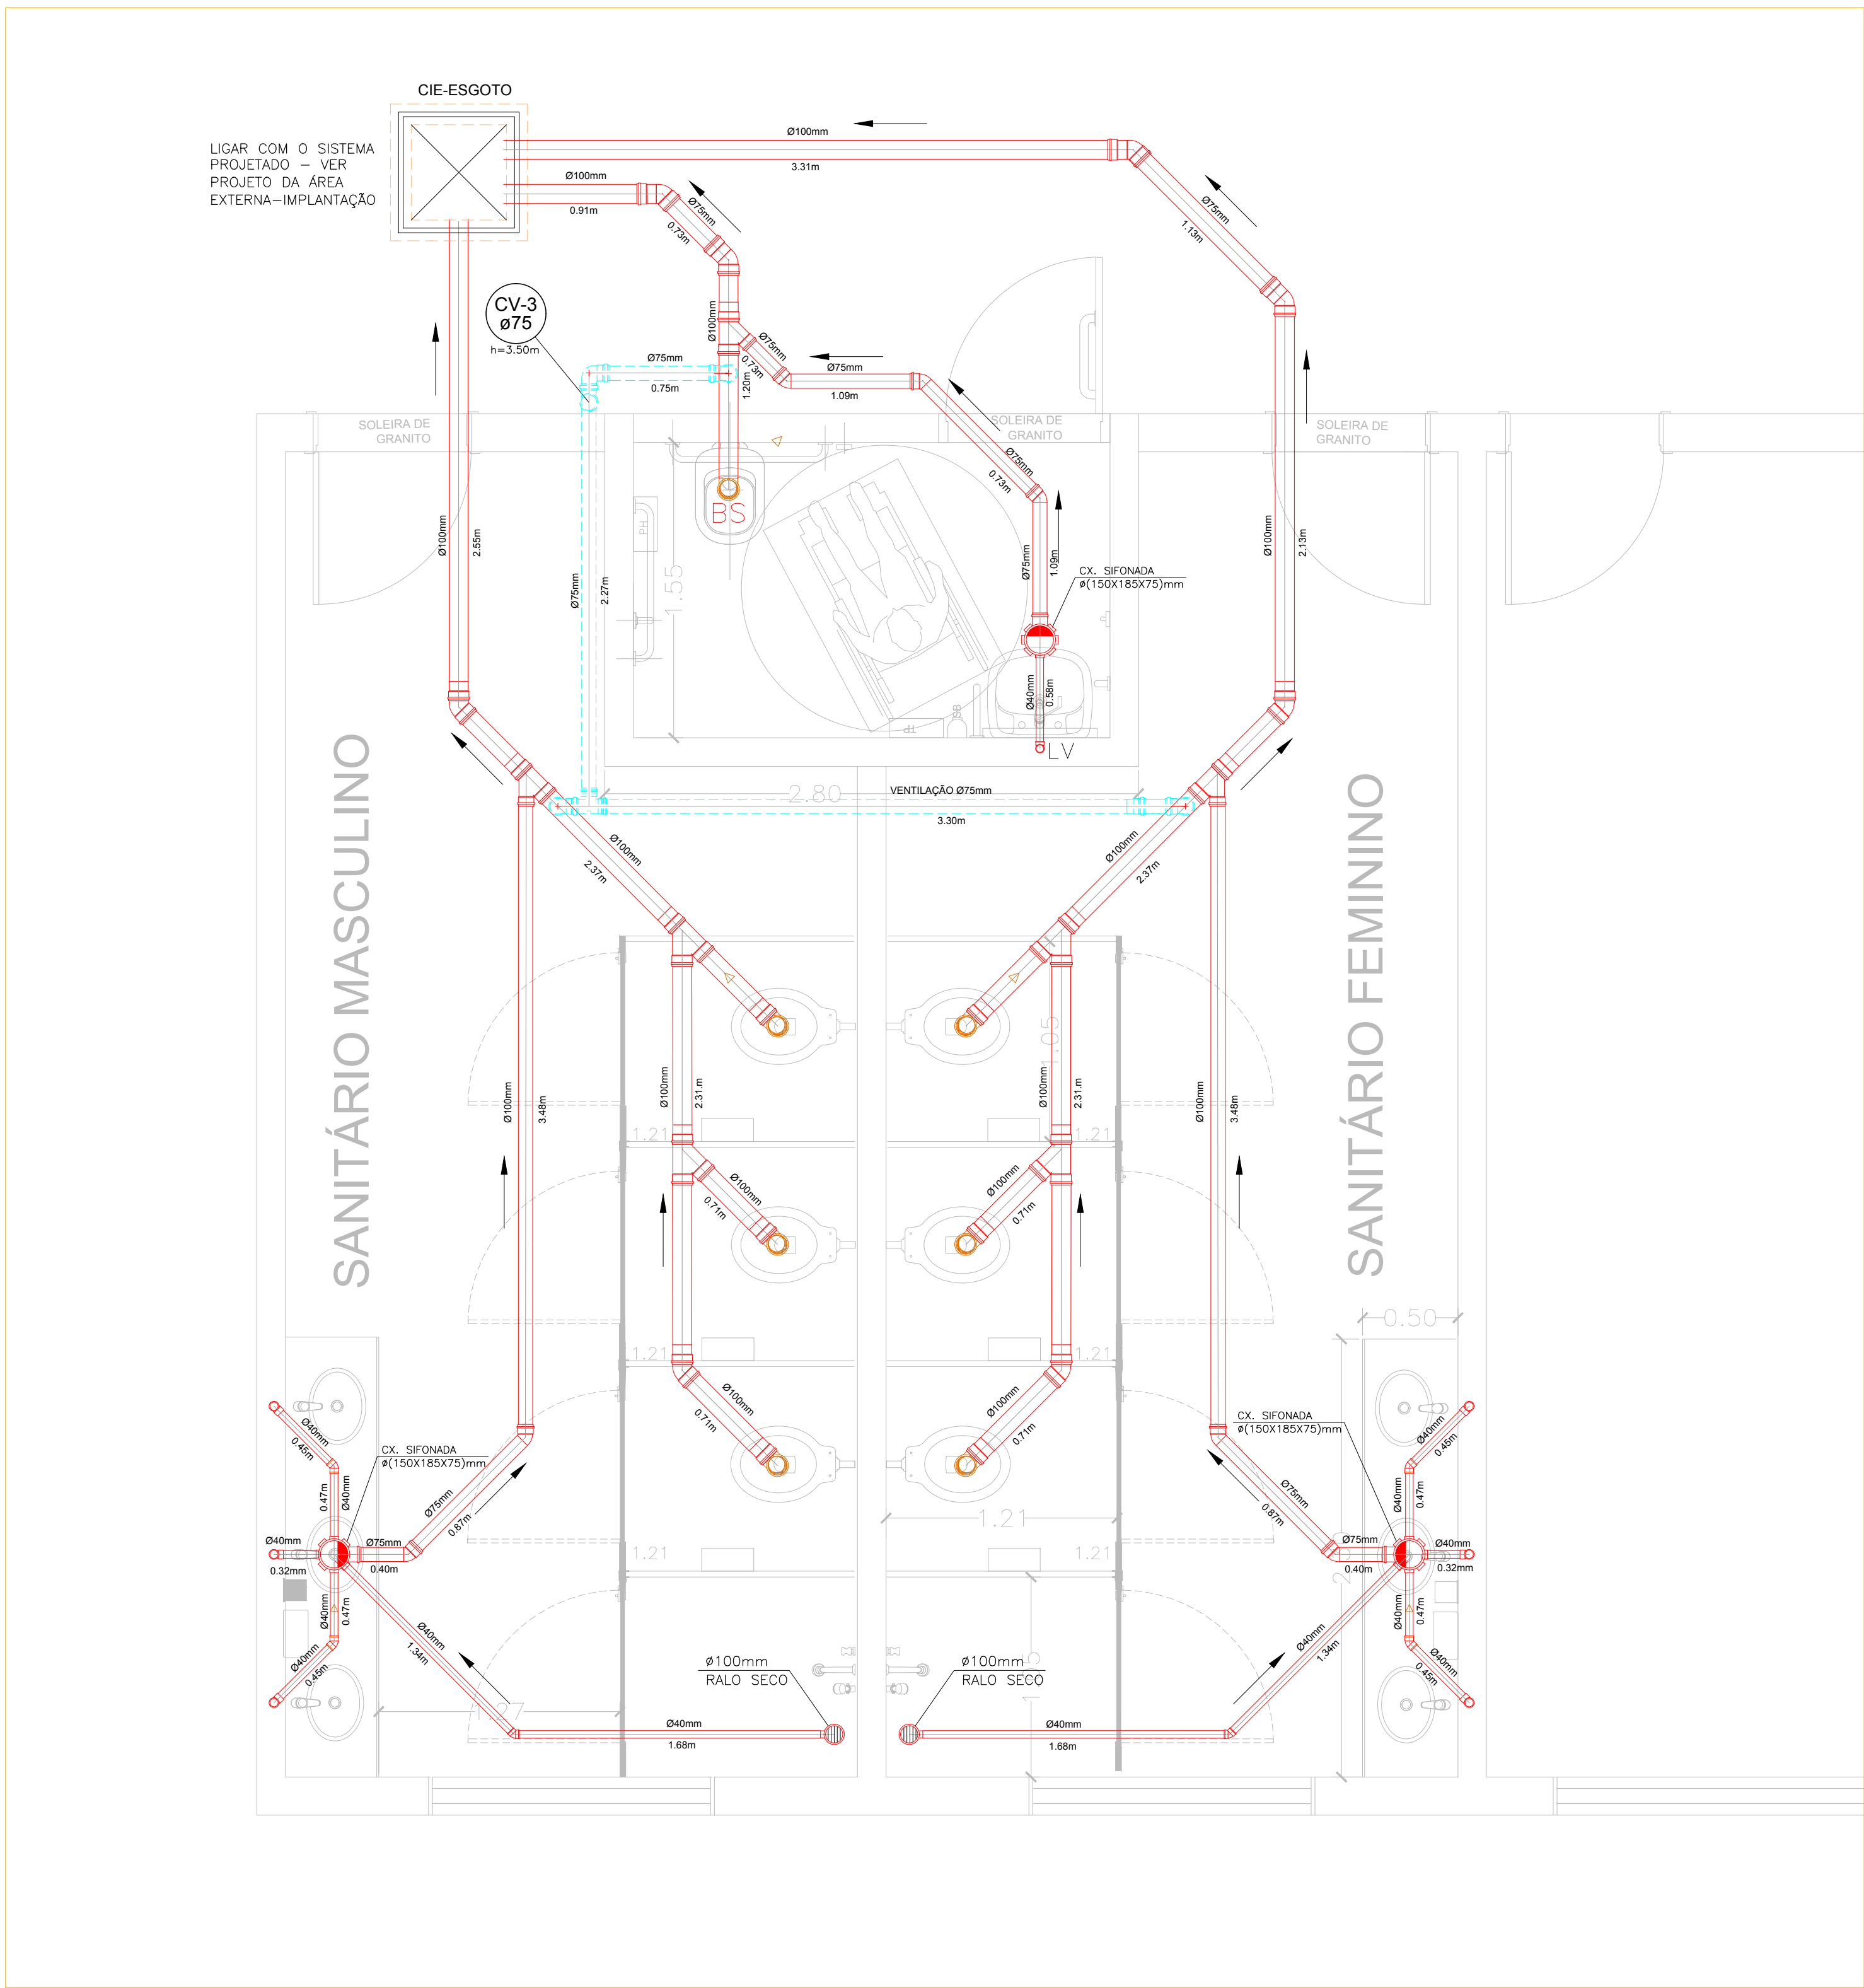

SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO DO BLOCO SALAS DE AULA 01, 02 E 03
TÉRREO - PLANTA ESGOTO 1:25


ALTURA DOS PONTOS		
PEÇA DE UTILIZAÇÃO	PONTO	
	ÁGUA FRIA	ESGOTO
PIA DE COZINHA	1.10	0.55
TANQUE	1.10	0.40
MÁQUINA DE LAVAR LOUPAS	0.60	0.30
VASO SANITÁRIO E VÁLVULA DE DESCARGA	0.33	PISO
MICTÓRIO INDIVIDUAL E VÁLVULA DE DESCARGA	1.00	0.35
LAVATÓRIO	0.60	0.55
REBEDOURO	0.90	0.80
REBEDOURO ACESSÍVEL	0.52	0.52
CHUIVERO	2.10	—
REGISTRO GAVETA BRUTO	2.20	—
REGISTRO DE PRESSÃO	1.20	—
TORNEIRA DE LAVAGEM	0.45	—

OBS.:
1. A ALTURA DOS PONTOS É EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO
2. CONFIRMAR SEMPRE AS ALTURAS ESPECIFICADAS COM AS ALTURAS INDICADAS PELOS FABRICANTES DAS PEÇAS EFETIVAMENTE ADQUIRIDAS.
3. A ALTURA DO PONTO DE ESGOTO DAS PIAS ESTÁ INDICADA PARA TAMPO MONTADO COM 0,30m. PARA ALTURAS DIFERENTES AUMENTAR RESPECTIVAMENTE A ALTURA DO PONTO.


NOTAS:
— CIMENTOS: MÍNIMOS:
ESGOTO: 2% PARA TUBULAÇÕES ATÉ 75 mm
1% PARA TUBULAÇÕES DE 100 mm
ÁGUAS PLUVIAIS: CANALÉTIAS = 0,5%
COLETORES = 0,5%
— MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:
ÁGUA FRIA: PVC (POLIVINILA)
ESGOTO: PVC "H"
RAIOS E CAIXAS SFONADAS EM PVC
ÁGUA PLUVIAIS: PVC, TUBOS VERTICAIS: PVC "H"
— OS TRAÇADOS DE REDES E AS POSIÇÕES FINAIS DE PRIMARIAS POSSERÃO SOBRE PEQUENAS ADEQUAÇÕES NA OBRA, OBEDECIDOS OS DIÂMETROS E LOCOS PREVISTOS.

LEGENDA	
"MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO"	
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
—	TUBULAÇÃO DE EXTRAVASO E LIMPEZA
—	TUBULAÇÃO DE ESGOTO
—	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 75mm
—	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO 100mm
—	TUBULAÇÃO DE GÁS GLP
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA HIDRANTES
—	PRIMADA PVC
—	TUBULAÇÃO QUE SOBRE
—	TUBULAÇÃO QUE DESCE
—	INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO
—	ACO GALVANIZADO
—	HIDRÔMETRO
—	COLUNA DE ÁGUA FRIA
—	COLUNA PARA HIDRANTES
—	COLUNA DE ESGOTO — TUBO DE QUEDA
—	COLUNA DE VENTILAÇÃO
—	BAIXA SANITÁRIA
—	MIC. MICTÓRIO
—	LV. LAVATÓRIO
—	REB. REBEDOURO
—	TL. TORNEIRA DE LAVAGEM
—	CH. CHUIVERO
—	TQ. TANQUE
—	RG — REGISTRO DE GAVETA
—	RP — REGISTRO DE PRESSÃO
—	RRV — REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO
—	VDR — VÁLVULA DE DESCARGA REDUZIDA
—	VVIC — VÁLVULA PARA MICTÓRIO
—	REGISTRO DE GÁS
—	CAIXA DE GORDURA
—	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CIE)
—	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CXAP)
—	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (CXAP)
—	COLUNA/PRIMADA
—	MATERIAL
—	DIÂMETRO

NOTA: AS ÁREAS OBJETO DESTE PROJETO SÃO EXISTENTES E AS TUBULAÇÕES PROPOSTAS VÃO SE LIGAR AS REDES EXISTENTES VERIFICADAS NO LOCAL.

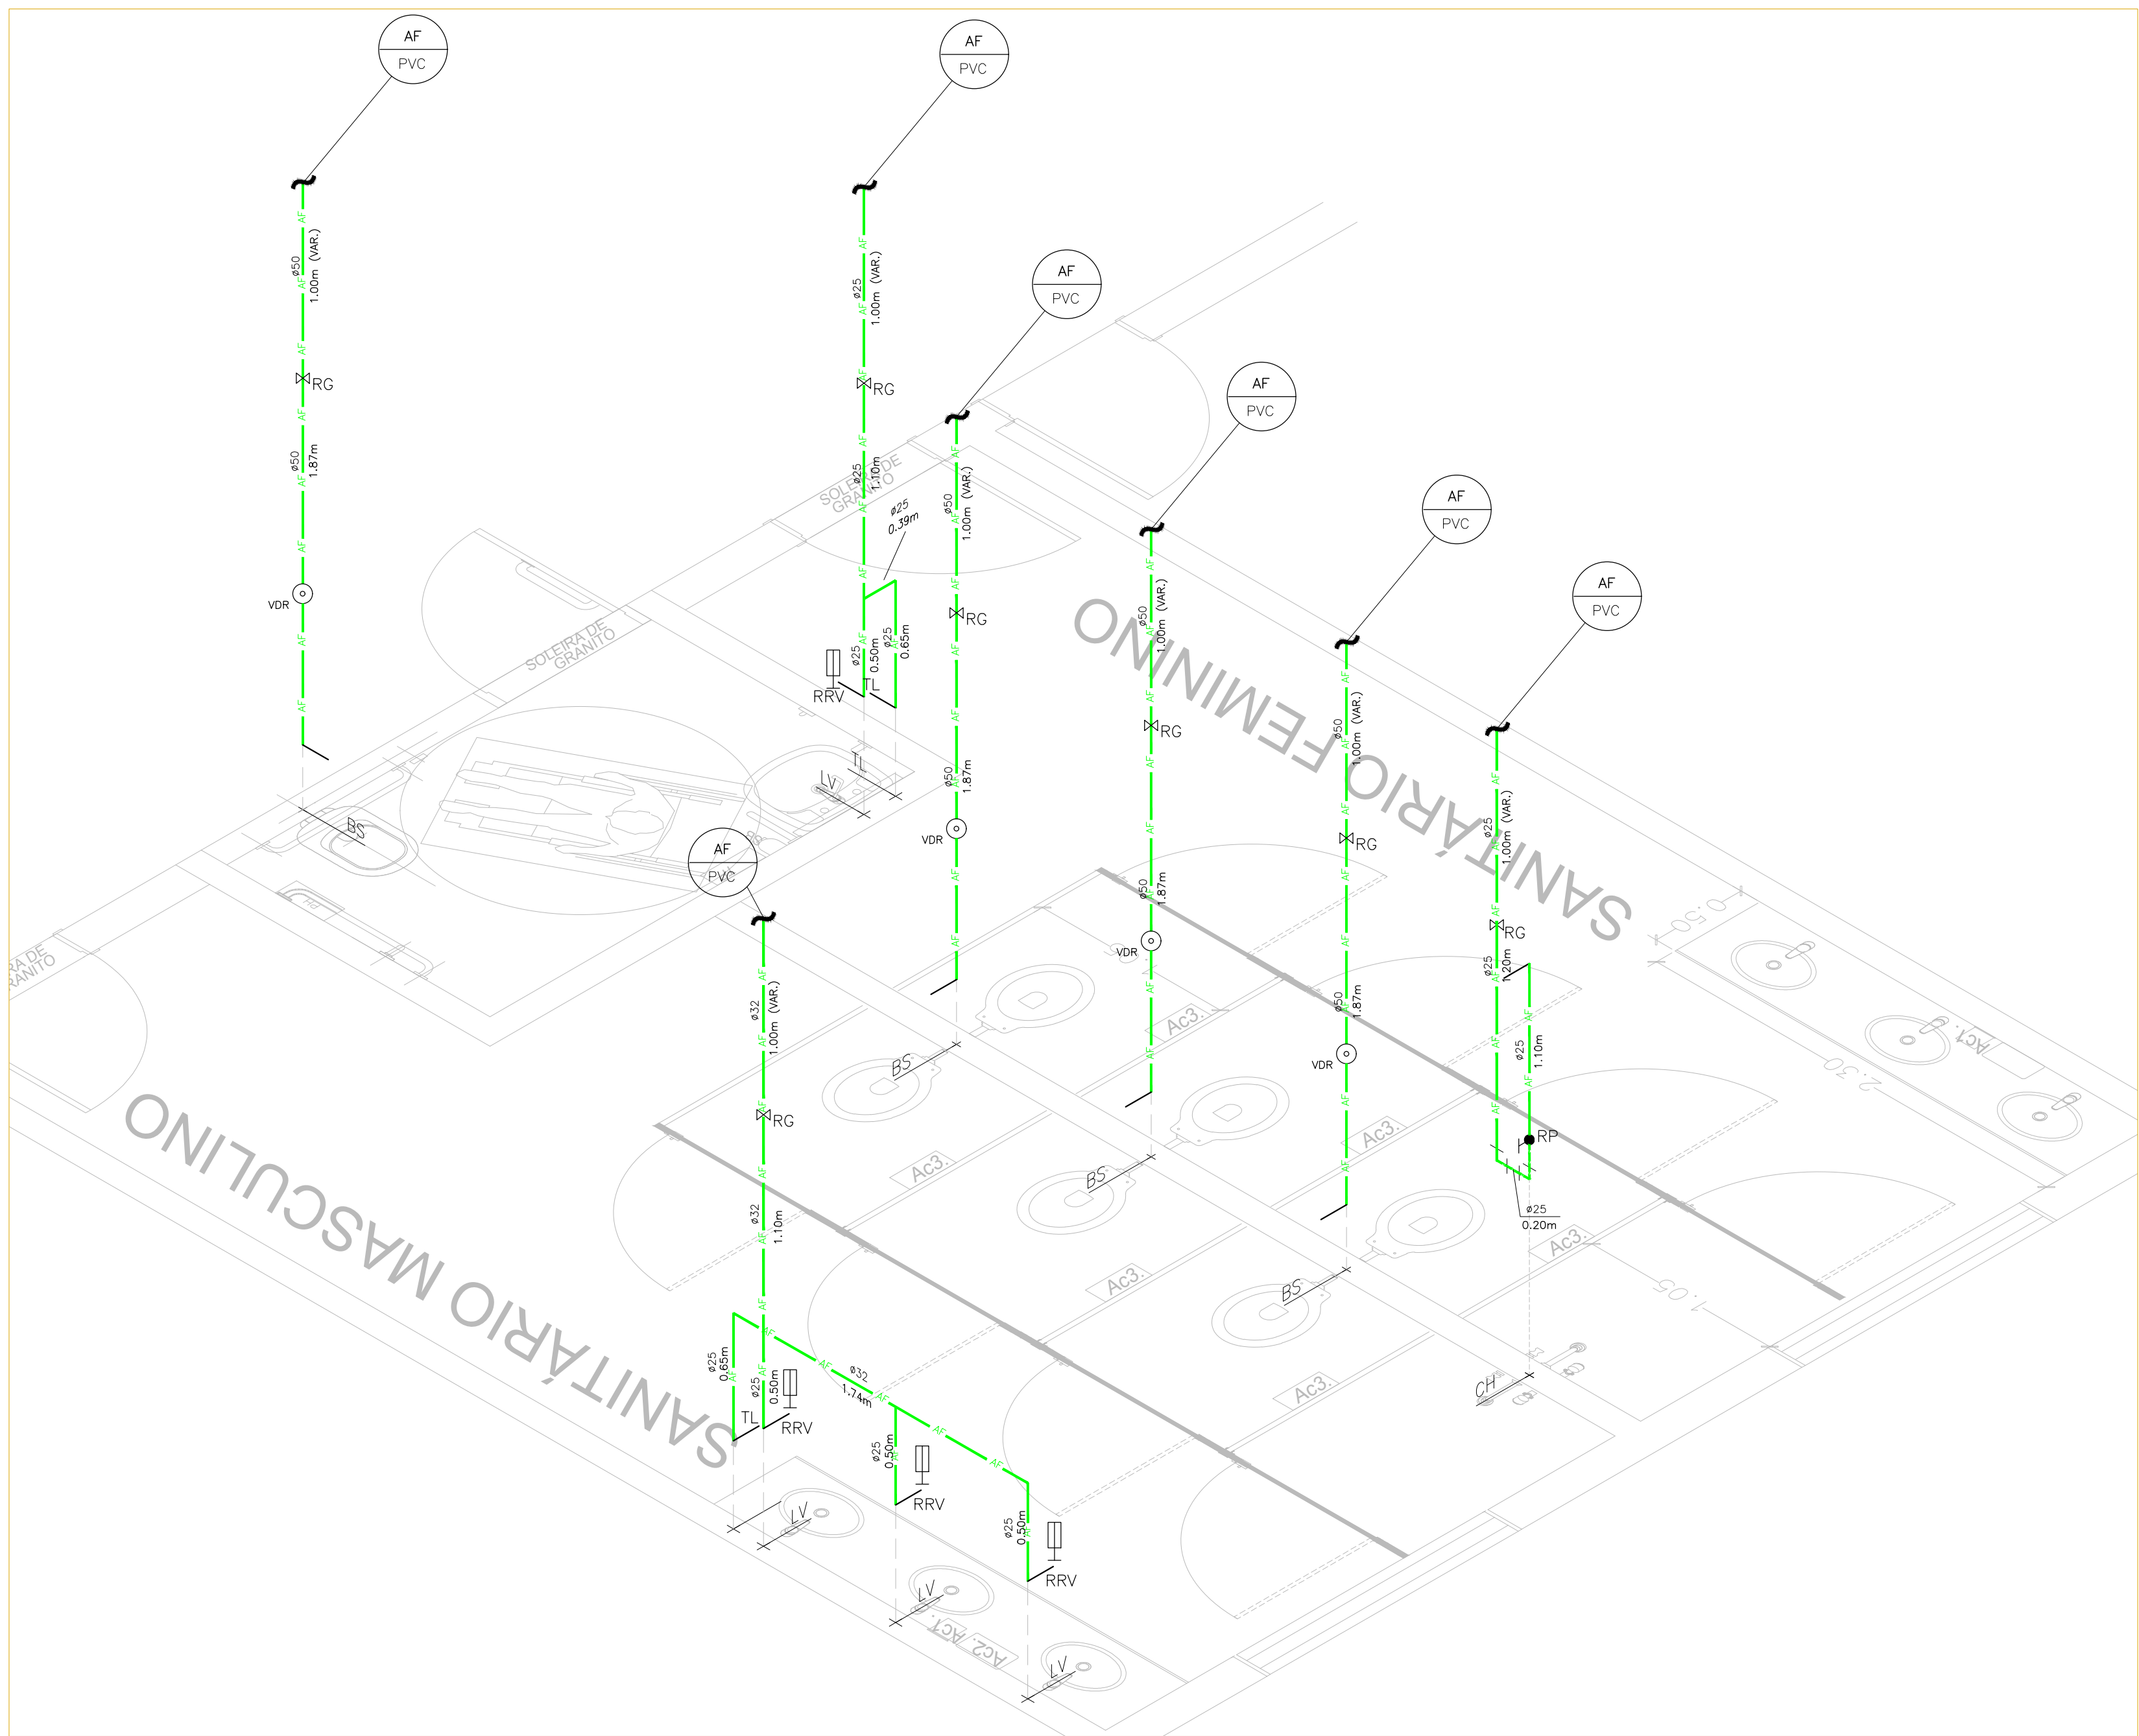

SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO DO BLOCO SALAS DE AULA 01, 02 E 03
TÉRREO - ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA 1:25



SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO DO BLOCO SALAS DE AULA 01, 02 E 03
TÉRREO - ISOMÉTRICA ÁGUA FRIA 1:25

PROJETO	REVISÃO	DATA	FECHA
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

UNITE		UNITE		UNITE	
Unidade de Infraestrutura		Unidade de Infraestrutura		Unidade de Infraestrutura	
CAMPUS CEETEPS EM JALES		CAMPUS CEETEPS EM JALES		CAMPUS CEETEPS EM JALES	
CHÁCARA MUNICIPAL SAN, CORREGO DO TAMBORIL - JALES- SP		CHÁCARA MUNICIPAL SAN, CORREGO DO TAMBORIL - JALES- SP		CHÁCARA MUNICIPAL SAN, CORREGO DO TAMBORIL - JALES- SP	
HIDRÁULICA		INDICADA		HID-006/015	
PROJETO BÁSICO		PROJETO BÁSICO		PROJETO BÁSICO	
SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO DO BLOCO SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - PLANTA ÁGUA FRIA, ISOMETRICA		SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO DO BLOCO SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - PLANTA ÁGUA FRIA, ISOMETRICA		SANITÁRIOS FEMININO E MASCULINO DO BLOCO SALAS DE AULA 01, 02 E 03 - PLANTA ÁGUA FRIA, ISOMETRICA	
ÁGUA FRIA E PLANTA ESGOTO		ÁGUA FRIA E PLANTA ESGOTO		ÁGUA FRIA E PLANTA ESGOTO	
TÉRREO		TÉRREO		TÉRREO	
REFORMA		REFORMA		REFORMA	
LUCIA COSTA BATISTA		LUCIA COSTA BATISTA		LUCIA COSTA BATISTA	
OBSERVAÇÃO		OBSERVAÇÃO		OBSERVAÇÃO	
CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL		CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL		CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL	
JULHO/2020		JULHO/2020		JULHO/2020	
R0		R0		R0	
A0		A0		A0	